

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 24.2.2017

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00037 / 02/076

Projektant/montážní firma:

Společnost: Jiří Adamec


Název: Projekce elektro

Ulice: Komenského 508, Kostelec nad Orlicí

PSČ: 517 41

Telefon: 736 690 402

Šatny softbal KnO

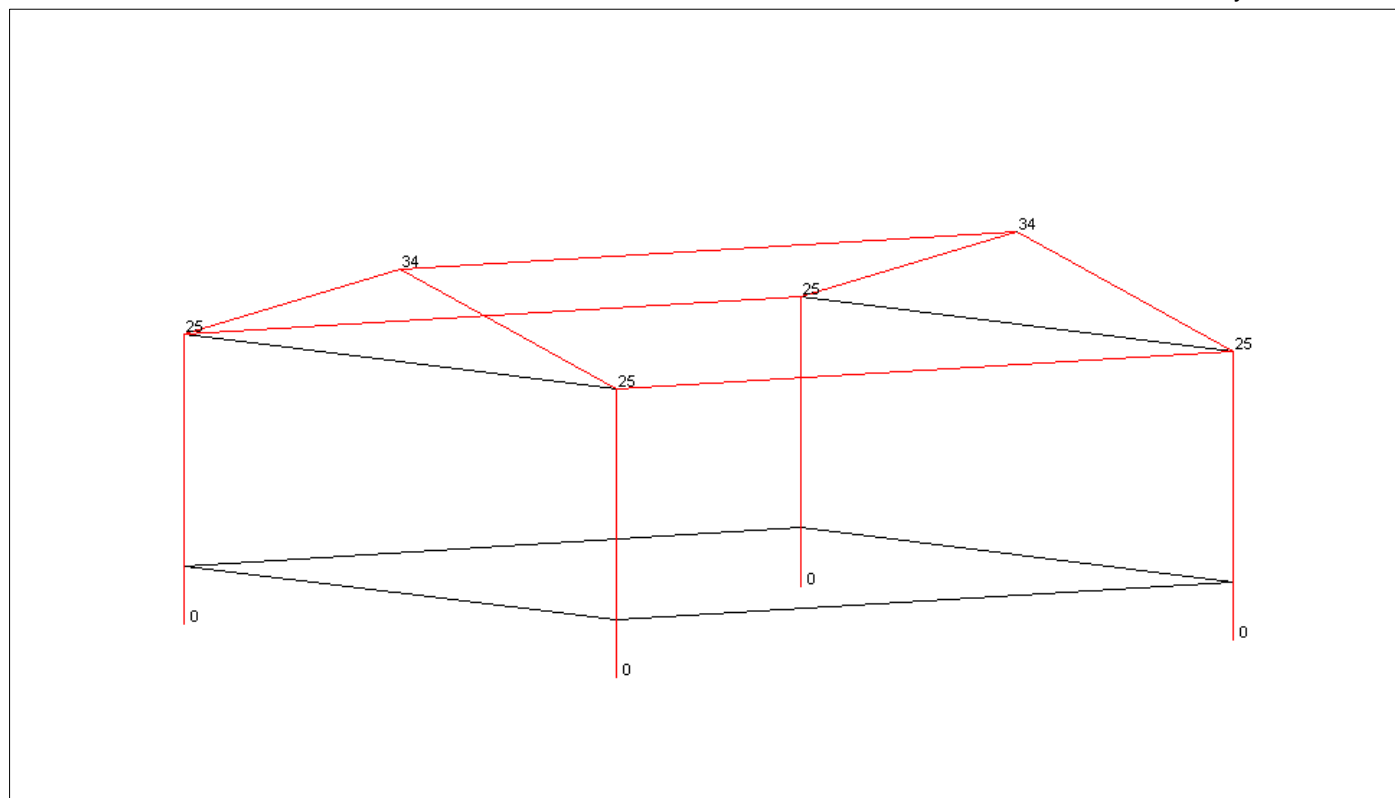

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00037

Jméno: Město Kostelec nad Orlicí

Ulice:

PSČ: -51741-

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: 02/076

Název projektu:

Ulice:

PSČ: --