


TYPOVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉ VEDENÍ:

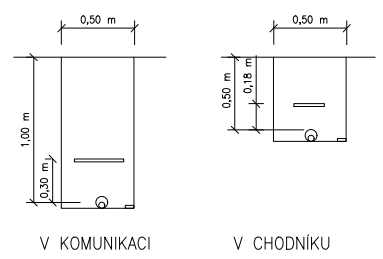

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (v m)

	CHODNÍK	VOZOVKA, KRAJINICE	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY 11kV	0,35	1	0,7
uložení	pískové lože, fólie	krytí chříníčkou, fólie	pískové lože, fólie

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ/VSILNÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A KŘIŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (v m)

DRUH VEDENÍ	SILOVÉ KABELY 11kV	SILOVÉ KABELY 10kV	SILOVÉ KABELY 0,5kV	SEČL. KABELY	STOVKY	VODOVOD	PLYN
SILOVÉ KABELY 11kV	0,05/0,05	0,15/0,15	0,2/0,2	0,3/0,3	0,5/0,3	0,4/0,4	do 0,005 Mpa do 0,3 Mpa

LEGENDA:

- A1 SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ DIGISTREET MICRO 20 LED 24,5W WARM WHITE 3250lm POUŽITO ZE ZRUŠENÉHO STOŽÁRU ZR1
- A2 DTTO POUŽITO ZE ZRUŠENÉHO STOŽÁRU ZR2
- A3 DTTO NOVÉ
- B1 SVÍTIDLO PRO OSVĚTLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ POUŽITO ZE ZRUŠENÉHO STOŽÁRU ZR3
- ZR1, 2 STOŽÁR 6M URČENÝ KE ZRUŠENÍ
- ZR3 STOŽÁR 6,2M + VÝLOŽNÍK V2-1500/90 URČENÝ KE ZRUŠENÍ
- KABELOVÁ SPOJKA

OSAZENÍ SVÍTIDEL:


SVÍTIDLA A1-A3 OSADIT NA NOVÝ KUŽELOVÝ PŘÍRUBOVÝ AI SLOUP 6m + KOLMÝ VÝLOŽNÍK 0,5m
SVÍTIDLO B1 OSADIT NA NOVÝ KUŽELOVÝ PŘÍRUBOVÝ AI SLOUP 8m + KOLMÝ VÝLOŽNÍK 1,5m

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- VRCHNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN
- PODZEMNÍ DISTRIBUČNÍ SÍŤ NN
- SEK CETIN, UPC
- PLYNOVOD
- KANALIZACE
- VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VO ZAKRESLENO POUZE ORIENTAČNĚ, NUTNO VYTÝČIT !
- DTTO URČENÉ KE ZRUŠENÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ:

- KABELOVÉ VEDENÍ VO, PŘEDMĚT PROJEKTU



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, 570 01	Autorizace / revize:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER	Hlavní projektant: JAN ZVÁRA, DiS.	
Investor: MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ			
Akce: REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍČKA NA SKÁLE, KOSTELEC NAD ORLICÍ		Zakázkové číslo: 034/2020	Paré:
		Datum: 11/2020	
		Formát: 2A4	
Objekt: D.1.4 Objekty osvětlení pozemní komunikace		Stupeň: DÚR, DSP, PDPS	
Obsah: Situace 1:250		Měřítko: 1:250	Číslo výkresu: D.1.4.2