


vzorové řezy kabelovou kynetou

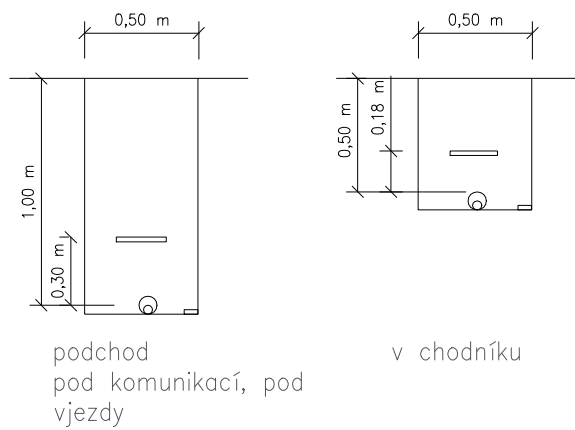

POZNÁMKY:
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJÁDŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005
- DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω

- Legenda:**
projektované kabelové vedení VO CYKY-J 4x16, uložení v celé délce v chráničce D50
- kanalizace nová ve stávající trase
plynovod stávající
vodovod nový ve stávající trase
telekomunikační síť stávající
kabelové vedení nn stávající
- ZRx svítidlo pro osvětlení komunikace stávající, určené k demontáži
- MR místní rozhlas bezdrátový stávající, přemístit na nový stožár VO
- Ax pouliční svítidlo 12xLED/35,8W/3870lm/3000K/ST1/D60/autonomní regulace/barva šedá RAL 9007 osazeno na kuželovém stožáru 60/60/3, v. bodu 6m, povrch. úprava žár. zinek + barva RAL 9001, ochranná manžeta, bez výložníku
- spojitý zemní vodič FeZn 30/4 + odbočky ke svítidlům FeZn D10

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky	Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, Litomyšl 570 01	Autorizace / revize:	
Odpovědný projektant: ING. DANIEL HAJZLER	Vypracoval: ING. DANIEL HAJZLER		
	Hlavní projektant: Jan Zvára, DiS.		
Investor: Město Kostelec nad Orlicí			
Akce: Rekonstrukce ulice Michalcova a Fr. Zoubka Kostelec nad Orlicí		Zakázkové číslo:	02/2017
		Datum:	08-2017
		Formát:	10 A4
		Stupeň:	DSP+PDPS
Objekt: C.4 SO 401 Veřejné osvětlení			
Obsah: Situace		Měřítko: 1:500	Číslo výkresu: C.4.2