Výkres vytvo?il program pp_vod
KATASTRY
PARCELNÍ ?ÍSLA
DRUH POVRCHU

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

PETROVICE NAD ORLICÍ		
713/1		
(2)	(3)	(4)

VB 2–1 VB 2–2

M??ÍTKA 1:200/100

(n) TABULKA VYSV?TLIVEK
(1) DN61–PE 100+ SDR 11 d 75 TL. ST?NY 6,8 mm–8.20
(2) NEZPEVN?NÝ TERÉN
(3) KOMUNIKACE – ?T?RK
(4) NEZPEVN?NÝ TERÉN

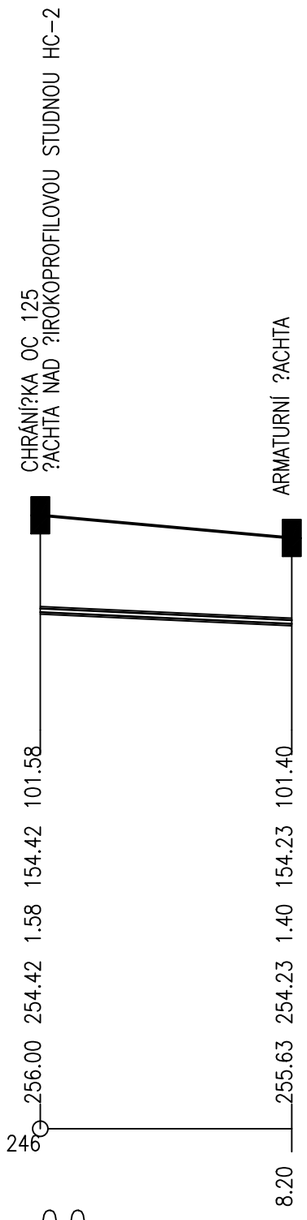

STANI?ENÍ [km/m]
DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]
SKLON[?]–DÉLKA[m]
ULO?ENÍ

0.0
(1)
–23.2–8.20
PÍSKOVÉ LO?E

LEGENDA TYPU ?AR

P?VODNÍ TERÉN
VODOVODNÍ POTRUBÍ

POZN. :

PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍHO VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ DN 200, JE DLE SDĚELNÍ PROVOZOVATELE 1,4 m POD STÁVAJÍCÍM TERÉNEM.

UPOZORNĚNÍ:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ !
ZAKRESLENÉ TRASY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ !!!
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE TŘEBA DODRŽOVAT PŘÍSLUŠNÉ ČSN,
RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ DLE ZÁKONA č. 458/2000, 151/2000
A 274/2001 Sb. A VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VIZ DOKLADOVÁ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT
–	Bc.JIŘÍ ŠÍMA, DIS.	Bc.JIŘÍ ŠÍMA, DIS.

STAVEBNÍK	MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁM. 38, 517 41 KOSTELEC NAD ORLICÍ
MÍSTO STAVBY	k.ú. PETROVICE NAD ORLICÍ, p.p.č.713/1

STAVBA

REALIZACE HYDRAULICKÉ CLONY POMOCÍ OCHRANNÉHO ČERPÁNÍ ZA MONITORINGU VÝVOJE KVALITY PODZEMNÍCH VOD

FORMÁT	2 /A4
DATUM	05 /2025
STUPEŇ	PROVÁDĚNÍ
ZAK. Č.	V_2025_003
ARCH. Č.	

OBSAH

PODÉLNÝ PROFIL VODOVODNÍ VÝTLAČNÉHO POTRUBÍ OD HC-2

MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
1 : 200/100	D.2.4