

KATASTRY	
PARCELNÍ ČÍSLA	
DRUH POVRCHU	
VZDÁLENOSTI ŠACHET	29.3051.90
OZNAČENÍ ŠACHET	Š1Š2Š3

SMĚROVÉ POMĚRY

## PODÉLNÝ PROFI KANALIZACE PIVOŇKOVA ULICE

MĚŘITKA 1:250/100

LEGENDA TYPŮ ČAR  
PŮVODNÍ TERÉN  
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU


HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]  
SKLON[promile]–DĚLKA[m]  
ULOŽENÍ  
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]  
SKUTEČNÝ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]

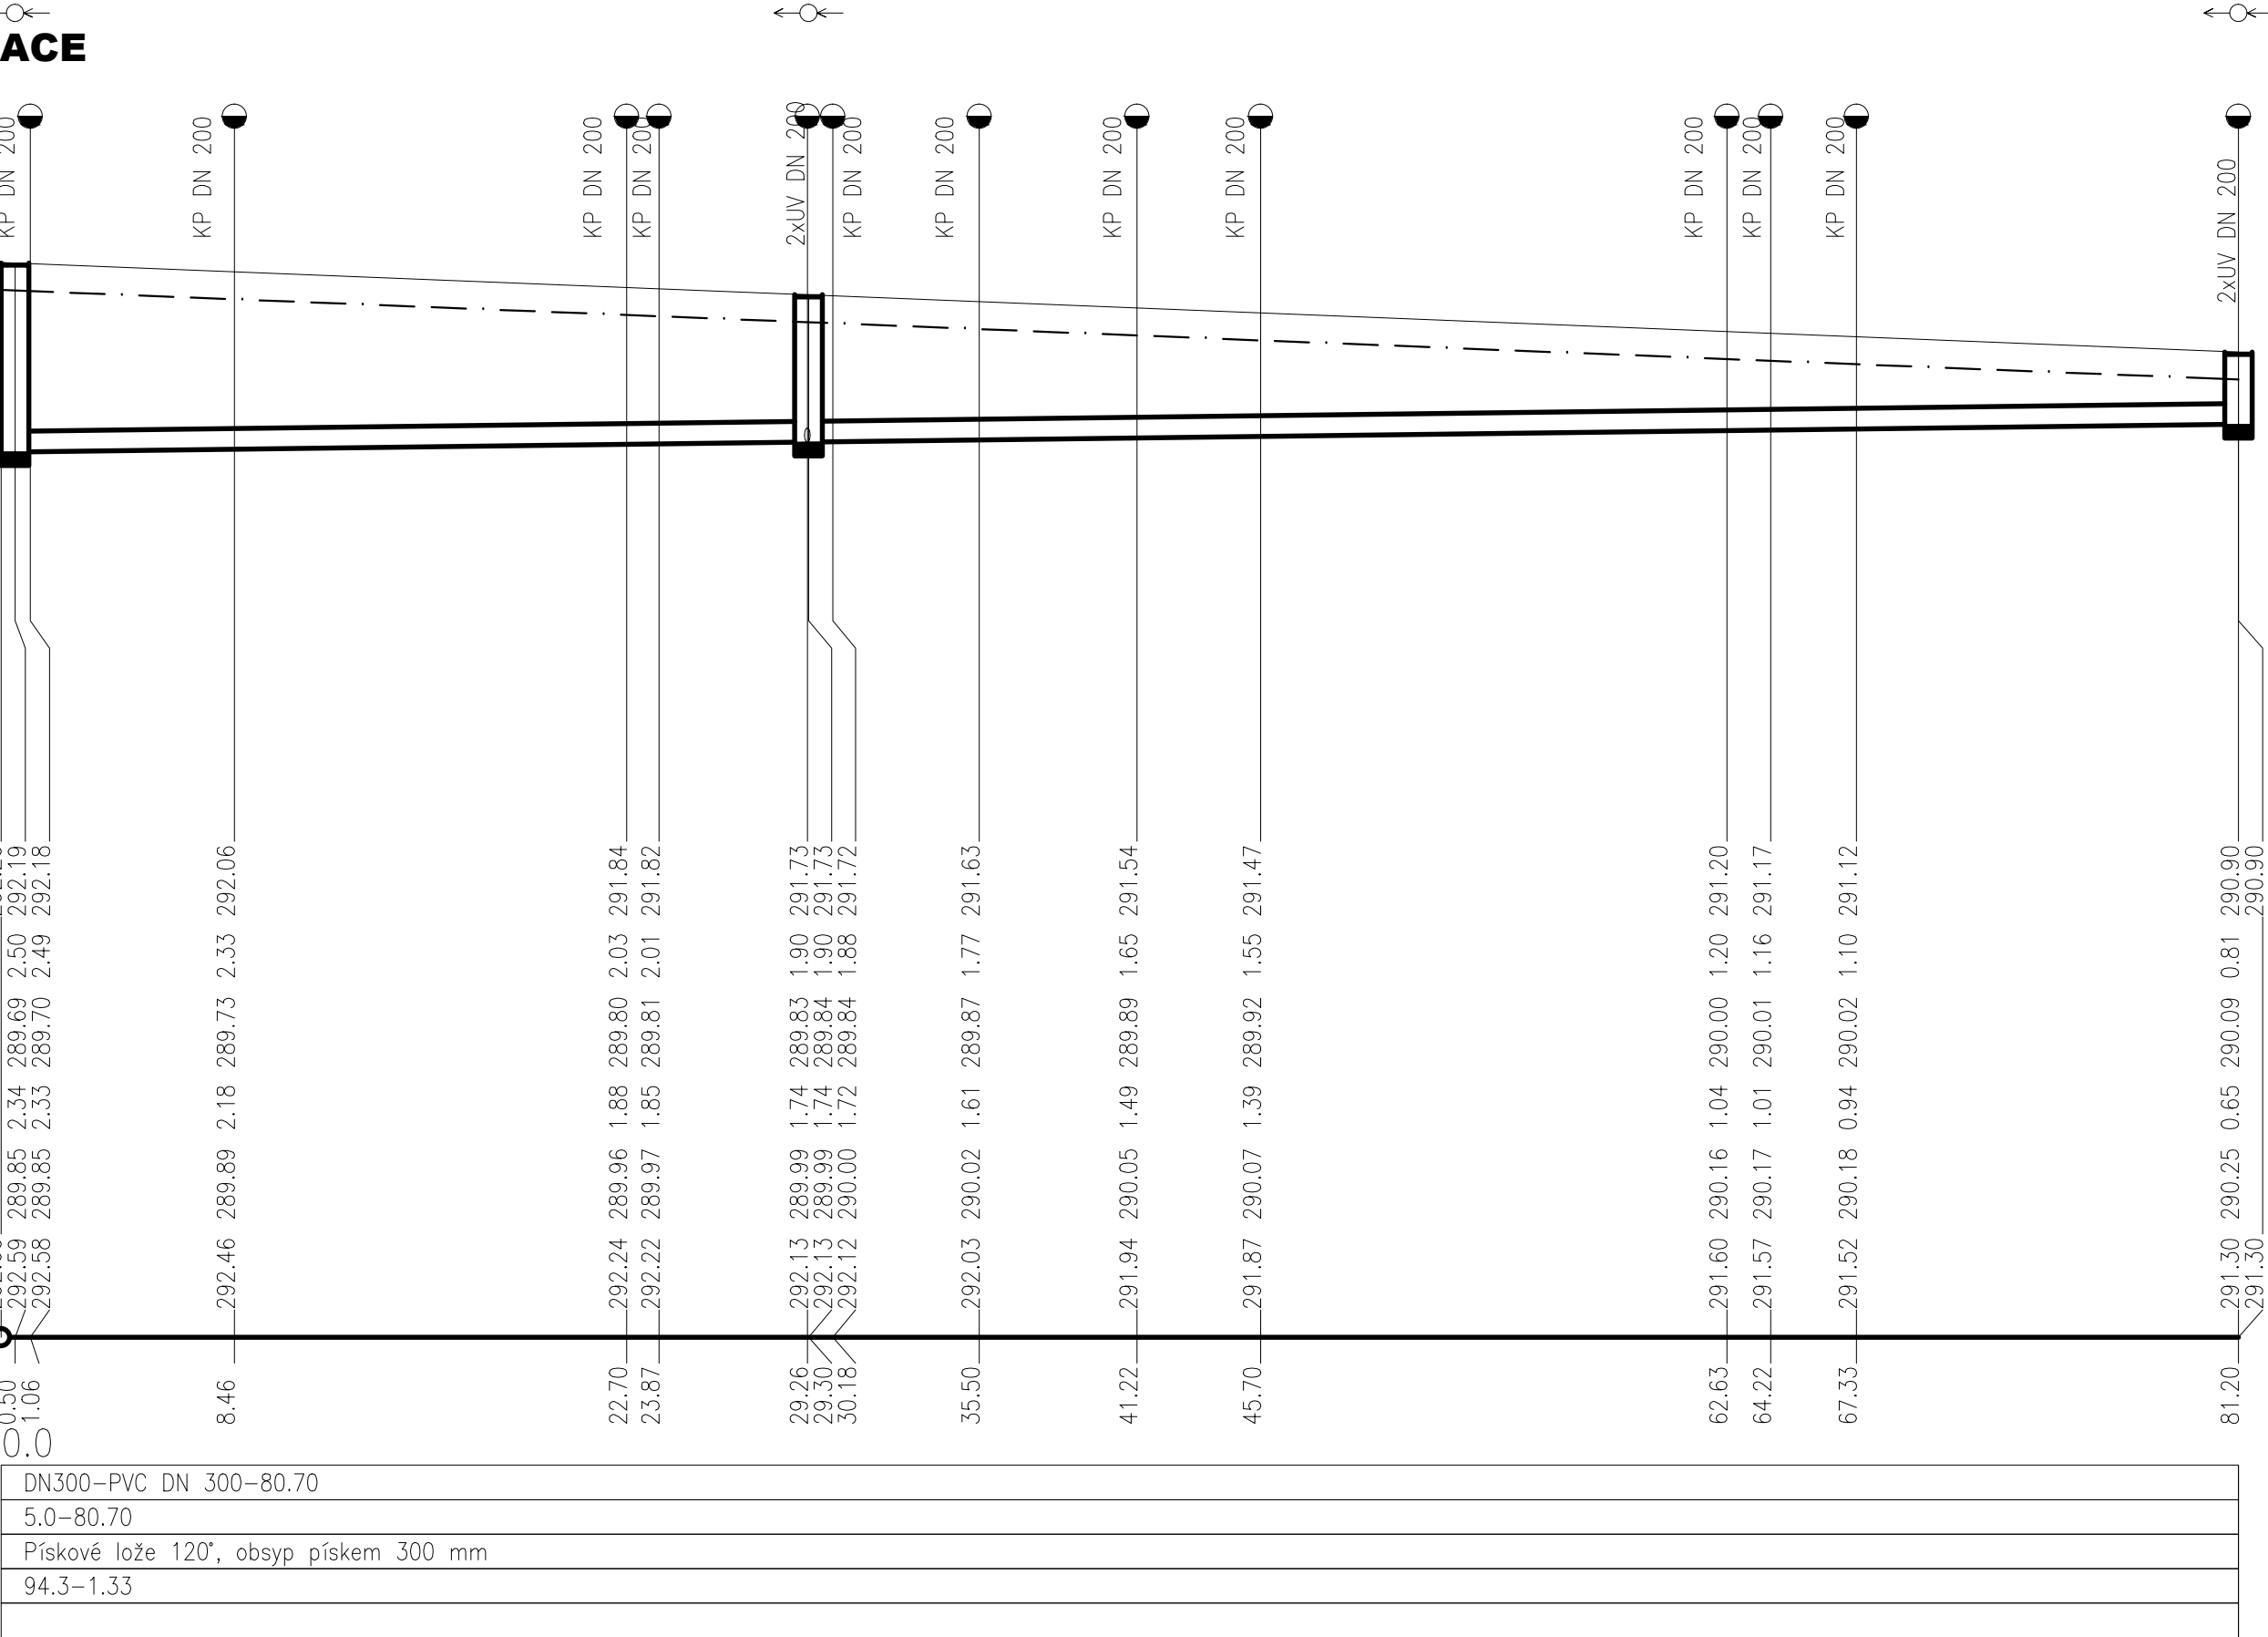

## SCHEMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC

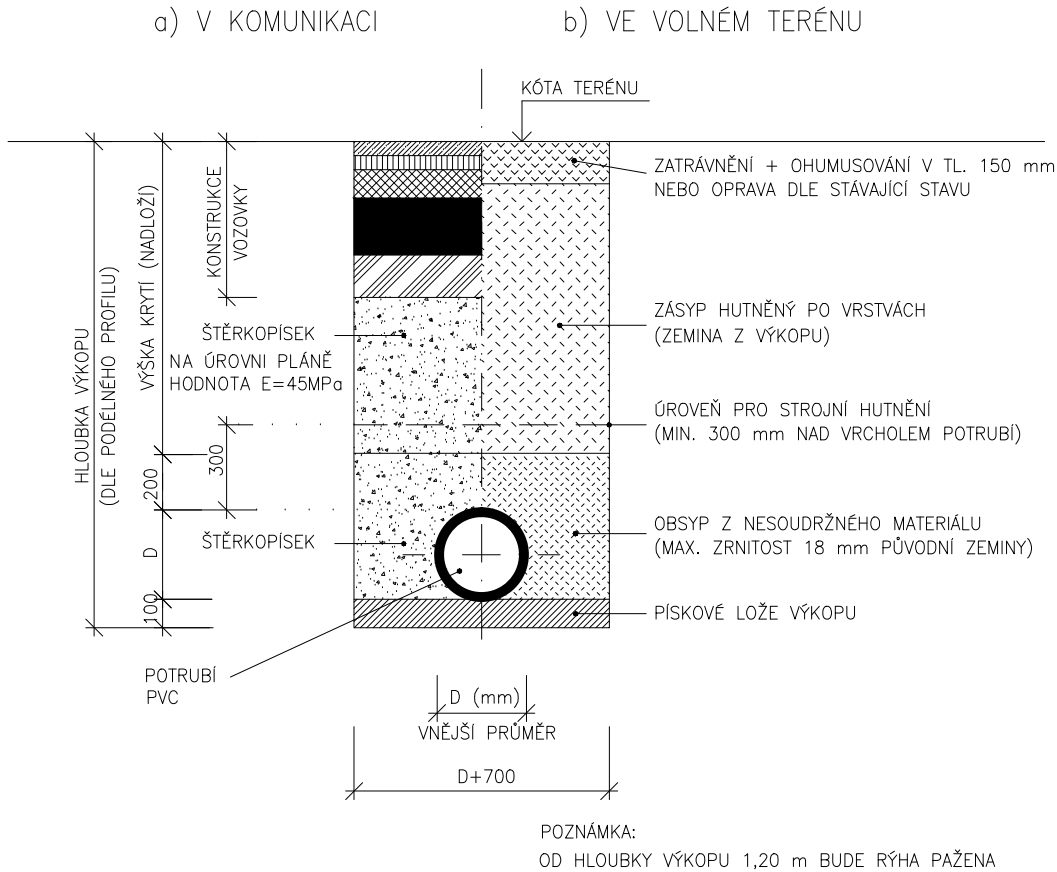

VÝPIS KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Poloha kanalizačních přípojek je pouze orientační, nové přípojky budou vedeny ve stejných trasách a sklonech jako stávající kanalizační přípojky. Nejříve je nutné provést odkrytí stávajících kanalizačních přípojek a případně provést úpravu nivelety stoky, aby bylo možné kanalizační přípojky napojit. Min. sklon přípojek 2%. Přípojky budou napojeny do odboček. Uliční vpustí a jejich přípojky jsou součástí komunikace.

Před zahájením zemních prací nutno prověřit existenci podzemních vedení a požádat jednotlivé správce o jejich přesné vytyčení a dozor při provádění prací.

<b>STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ</b> STAVBY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ	Luboš Bartoš Lánská 77 570 01 Litomyšl IČO: 167 54 778	VEDOUcí ZAKÁZKY : JAN ZVÁRA, DiS.	
		ZODP.PROJEKTANT : LUBOŠ BARTOŠ	
STUPEŇ : DSP+PDPS		VYPRACOVAL : LUBOŠ BARTOŠ	
INVESTOR : MĚSTO KOSTELEc NAD ORLICÍ		MÍSTO : KOSTELEc NAD ORLICÍ	
STAVBA : REKONSTUKCE ULICE PIVOŇKOVA KOSTELEc NAD ORLICÍ C.2. SO 301 KANALIZACE		PROFESE : zdravotnětechnické stavby	
		ZAK.Č. : 0142014	DATUM : 12/2016
VÝKRES : PODÉLNÝ PROFIL		MĚŘITKO : 1:250/100	Č.PR. : 3.