



TYP PROVEDENÍ: nástěnné 42M
 KRYTÍ: IP40 / IP00
 ROZMĚRY: 543x362x115 mm
 DĚLENÍ: —
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: —
 PŘÍVOD (Y): —
 VÝVODY: —


Poznámky:

Proudová soustava: 3NPE AC 50Hz, 400/230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
dle ČSN 33 200-4-41 ed.2:

základní – automatické odpojení od zdroje

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák			
Zodpovědný projektant :	Ing. Petr Šedaj			
Projektant :	Roman Hroděj			
Kraj : Královéhradecký	M.Ú. : Kostelec nad Orlicí			
Stavebník : MĚSTO KOSTELEK NAD ORLICÍ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEK NAD ORLICÍ, IČO: 00274968			Autorizace:	
Stavba : REKONSTRUKCE ZTI - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU čp. 1414, KOSTELEK NAD ORLICÍ p. č. 1840/1 k.ú. Kostelec nad Orlicí [670197] Frošova ul. č.p.1414, Kostelec nad Orlicí 517 41 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE Číslo paré :			Číslo zakázky :	17080
			Stupeň PD :	DPS
			Datum :	8/2017
			Měřítka :	1:50
			Formát :	6XA4
Název výkresu : ROZVADĚČ RTUV			D.1.4B.11	

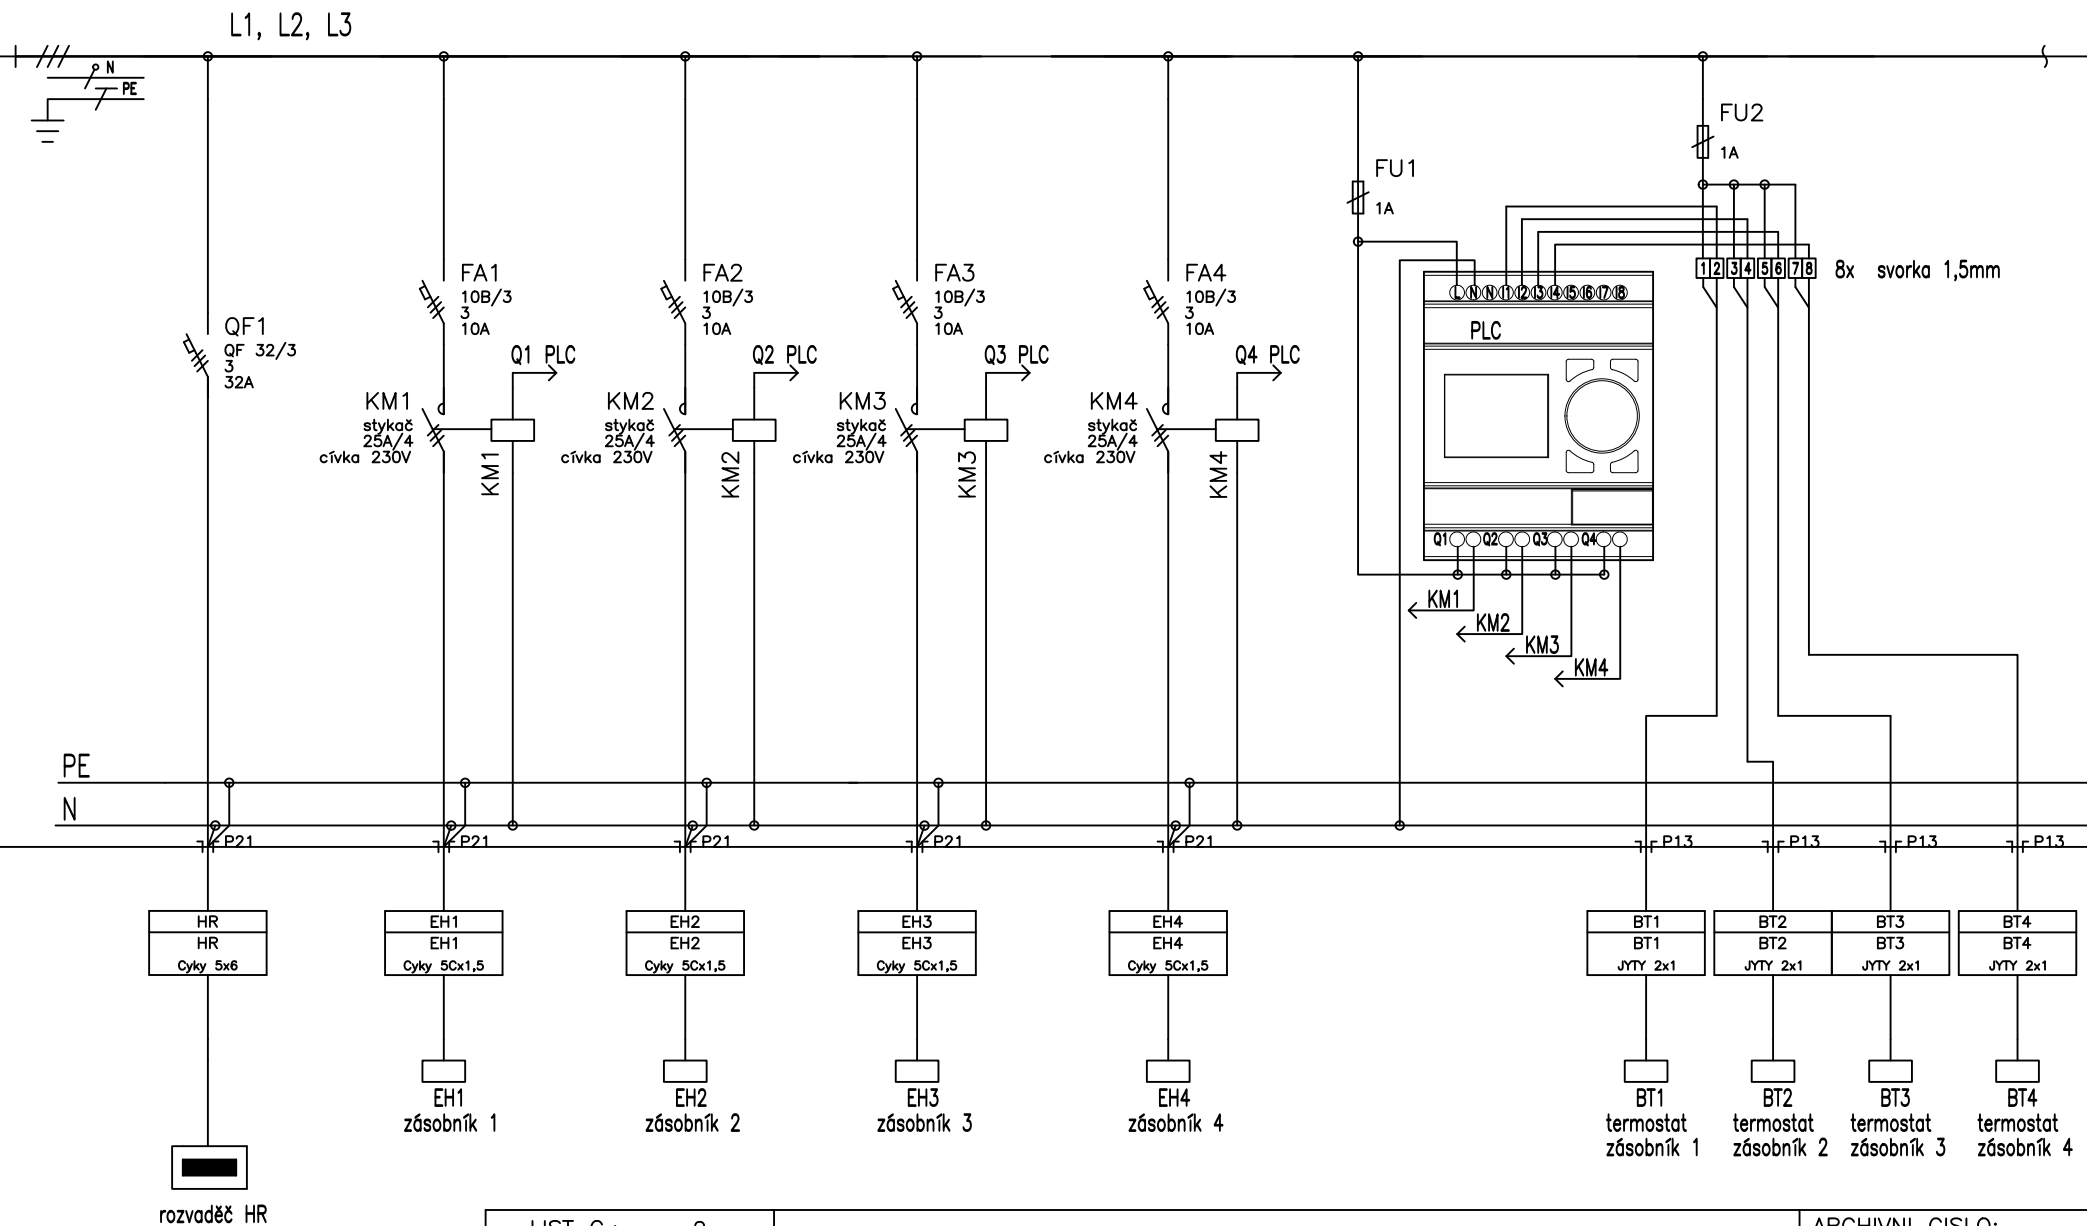

LIST C.: LISTU:	2 3	Schéma rozváděče 1–pólové RTUV			ARCHIVNI CISLO:
ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	OBJ.C.,PJ: Pěč. Kostelec	ZAK.CISLO: 17080	AKCE: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, KOSTELEČ NAD ORLICÍ		VYKRES CISLO:
	PROVEDL: Marek Pokorný	DATUM: 4.08.2017	INVESTOR: MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ		D.1.4.b.11





Schéma programu pro relé PLC

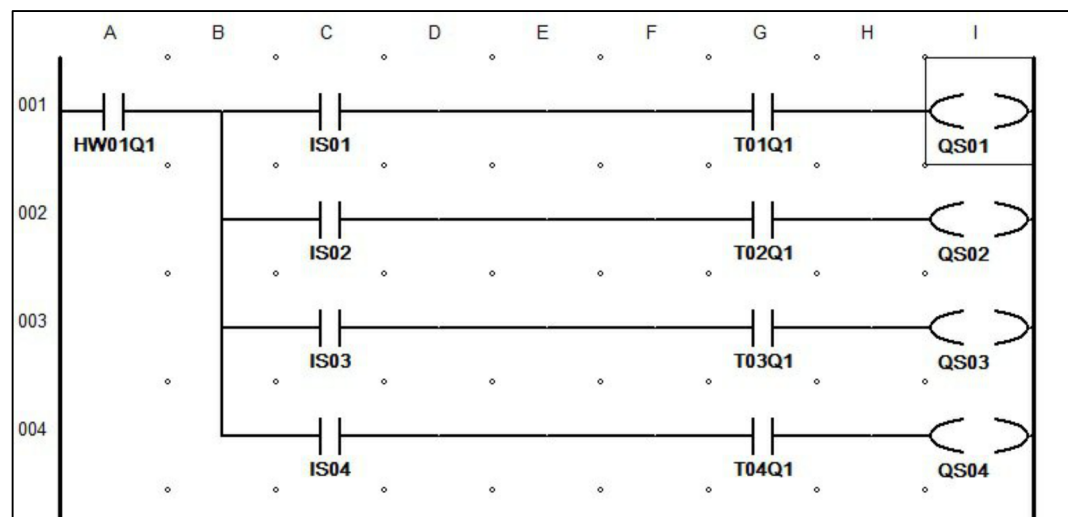

HW01Q1 Spínací hodiny

IS01 Kontakt termostatu BT1 (vstup I1)
 IS02 Kontakt termostatu BT2 (vstup I2)
 IS03 Kontakt termostatu BT3 (vstup I3)
 IS04 Kontakt termostatu BT4 (vstup I4)

T01Q1 Časovač spoždeného zapnutí pro zásobník 1
 T02Q1 Časovač spoždeného zapnutí pro zásobník 2
 T03Q1 Časovač spoždeného zapnutí pro zásobník 3
 T04Q1 Časovač spoždeného zapnutí pro zásobník 4

QS01 Výstupní kontakt pro ovládání stykače zásobníku 1
 QS02 Výstupní kontakt pro ovládání stykače zásobníku 2
 QS03 Výstupní kontakt pro ovládání stykače zásobníku 3
 QS04 Výstupní kontakt pro ovládání stykače zásobníku 4

NASTAVENÍ ČASŮ PRO SPÍNANÍ DOTÁPĚNÍ – PO DOHODĚ S INVESTOREM

LIST C.: 3 LISTU: 3	Schéma rozváděče 1-pólové RTUV			ARCHIVNI CÍSLO:
ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz	OBJ.C.,PJ: Pěč. Kostelec	ZAK.CÍSLO: 17080	AKCE: DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, KOSTELEČ NAD ORLICÍ	VYKRES CÍSLO: D.1.4.b.11
	PROVEDL: Marek Pokorný	DATUM: 4.08.2017	INVESTOR: MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ	