



SCHÉMA INSTALAČNÍCH KANÁLŮ - VODOVOD:

SO 02

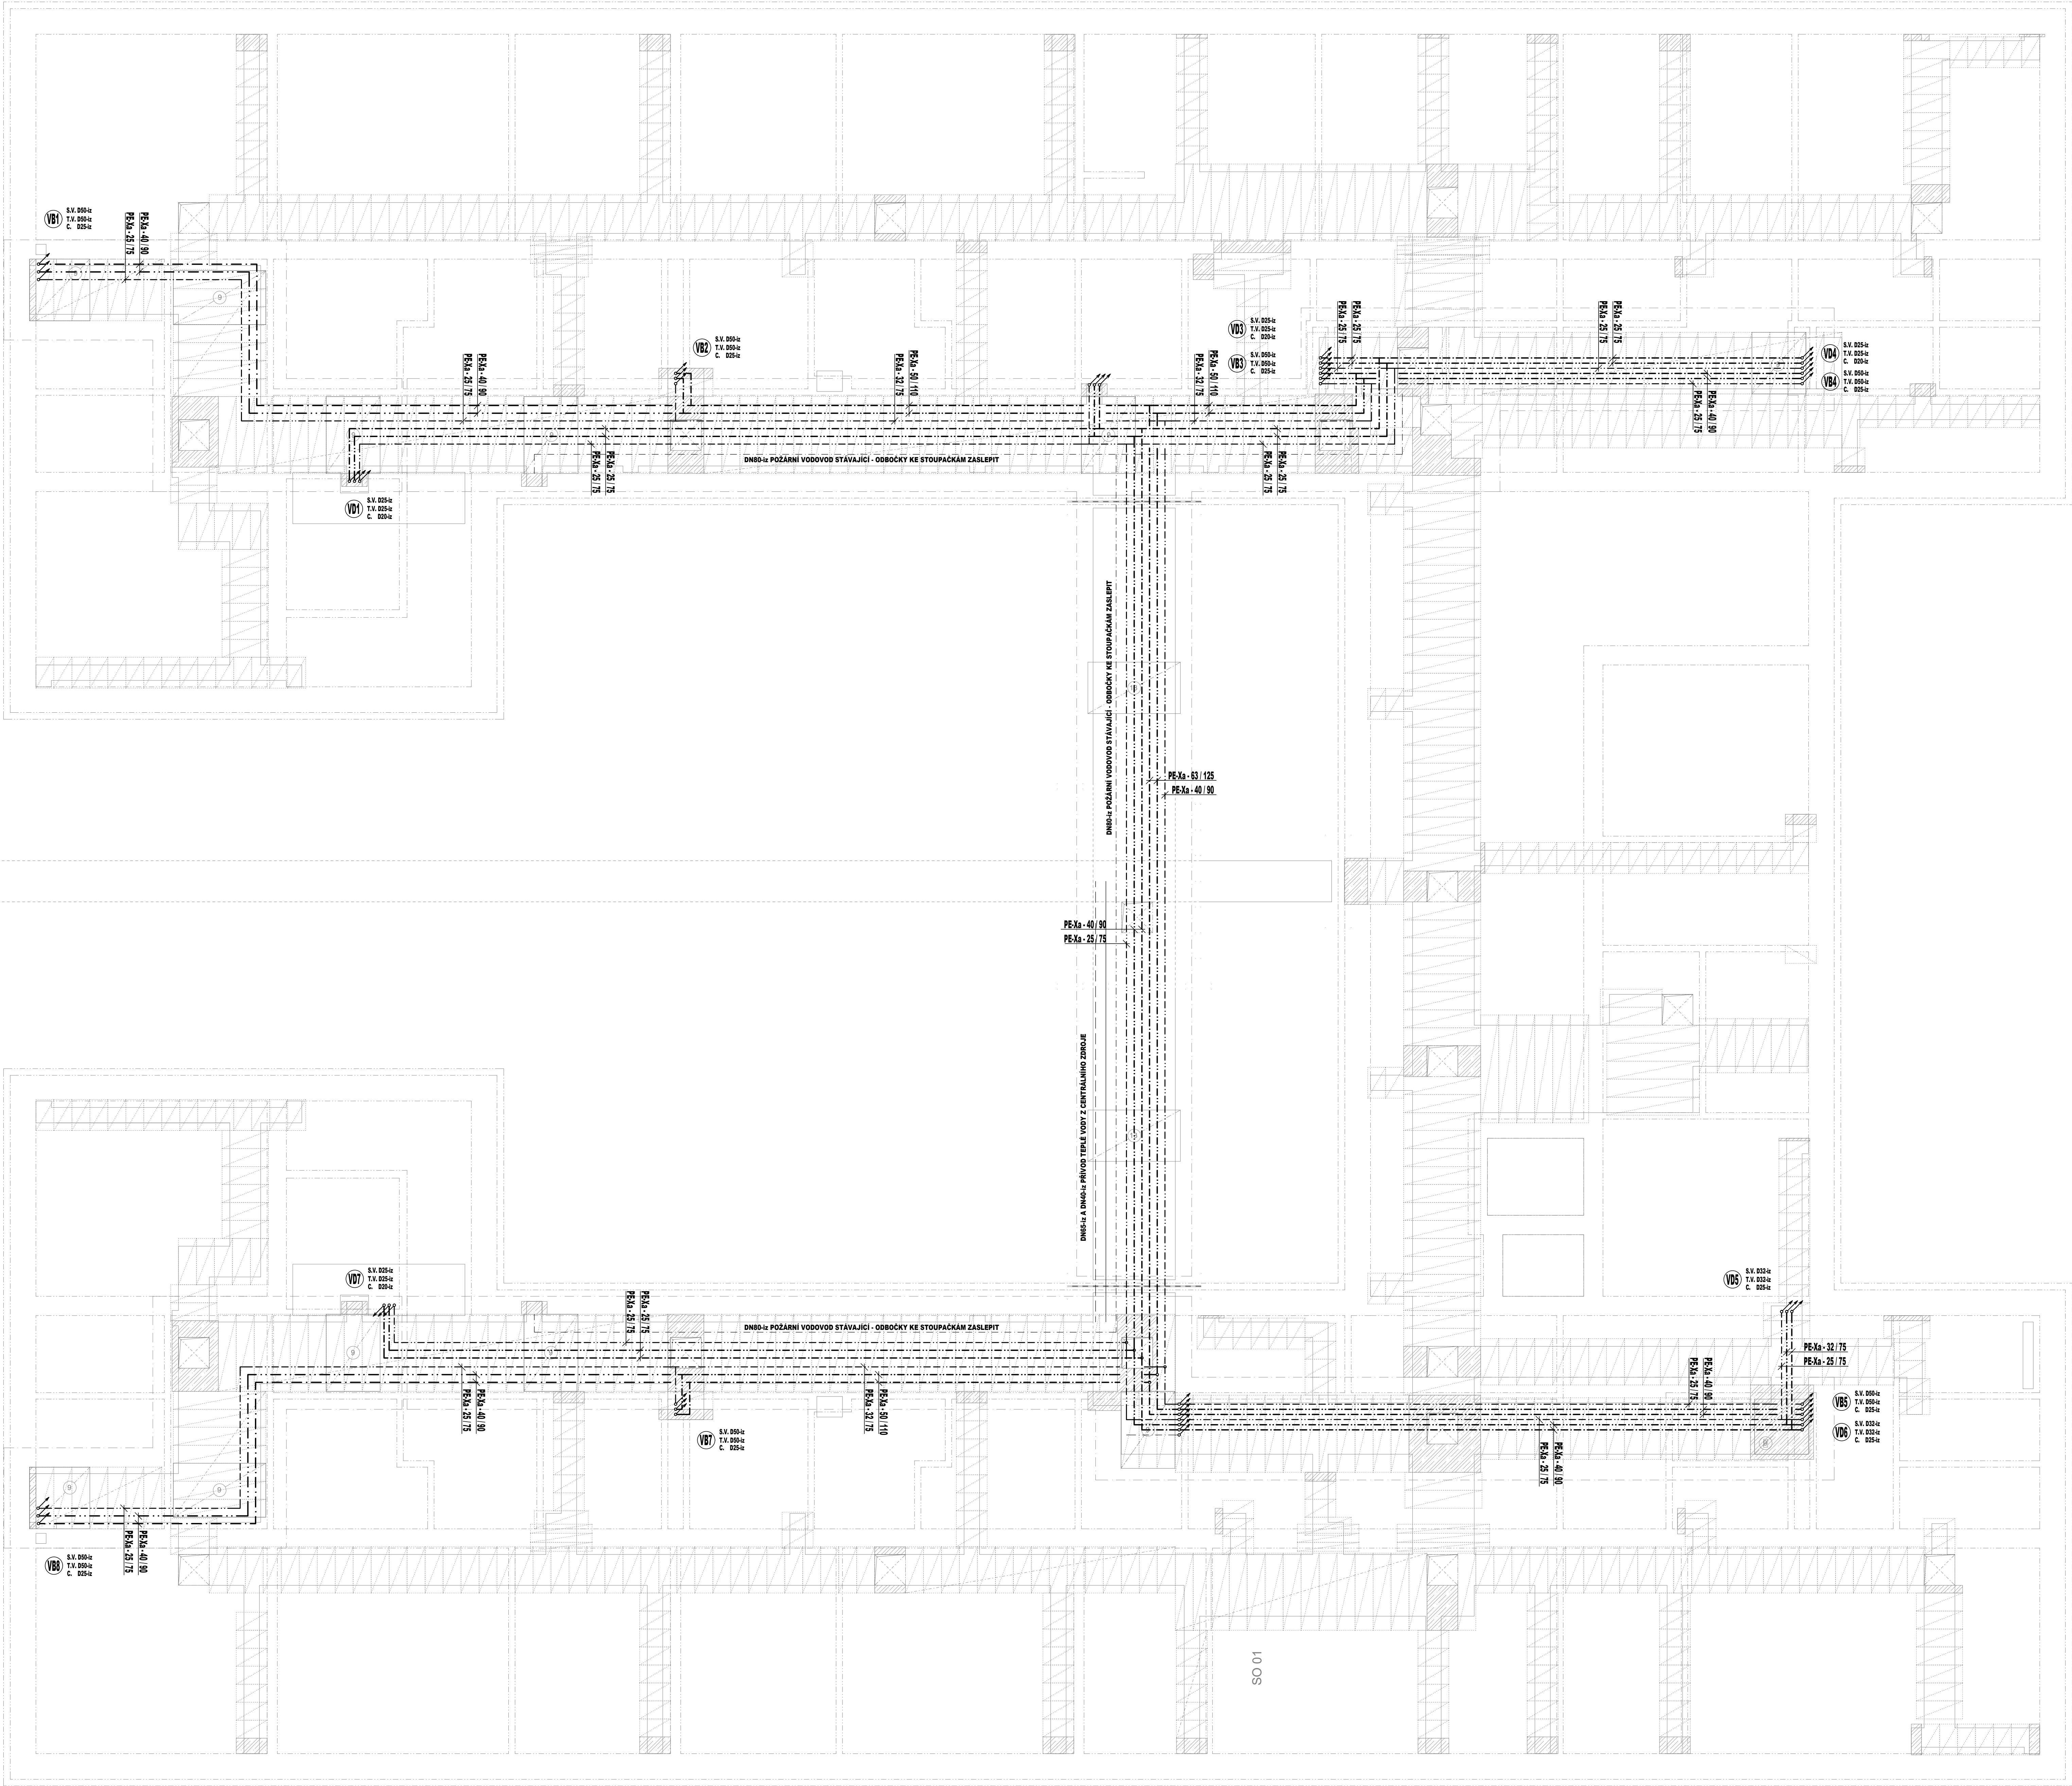

LEGENDA VODOVODU:		
ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUJENÉ VODY	PPH PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PPH PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PPH PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ PŘÍVODU TEPLÉ VODY - TVČ Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE	PPH PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ VRÁTU TEPLÉ VODY - SVČ Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE	PPH PN 20
---	NAVŘZENÉ STOLPÁČKOVÉ POTRUBÍ VODOVODU - SERVIS BYTY	PPH PN 20
---	NAVŘZENÉ STOLPÁČKOVÉ POTRUBÍ VODOVODU - PROVOZNÍ SERVIS	PPH PN 20
Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva		
POZNÁMKA:		
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU EKOPLASTIK PPH PN 20		
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH		
- PŘÍPOJENÉ PŘÍCHYTY A ZÁKRYTO, ČÁSTIČNĚ VOD. PODLEDEM		
- POTRUBÍ VODOVODU BUDE OPATŘENO ZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL		
- OLE DN POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA		
- MONIŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁZENA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE		



1:0000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1 NP		1:0000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1 NP		
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radka Mýšák			
Zodpovědný projektant :	Ondřej Zikán			
Projektant :	Ing. Jan Vosáhlo, Ondřej Zikán			
Kraj :	Královéhradecký (M.Ú. - Kostelec nad Orlicí)	Stavba : REKONSTRUKCE ZTI - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU čp. 1414, KOSTELEČ NAD ORLICÍ		
Stavběník :	MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ, PALÁČKÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41	p.č. 1840/1 k.ú. Kostelec nad Orlicí (670197)		
KOSTELEČ NAD ORLICÍ, IČO: 00274968		Friedlova ul. č.p. 1414, Kostelec nad Orlicí 517 41		
Stavba :		ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		
Název výkresu :		SCHÉMA INSTALAČNÍCH KANÁLŮ - VODOVOD		
Číslo paré :		Číslo výkresu :		
1708/0455		1708/0455		
Stupeň PD :		DVD + DPS		
Datum :		7/2017		
Měřítko :		1:50		
Formát :		10xM		
Číslo výkresu :		D.1.4.5		