



PŮDORYS 1.NP - VODOVOD:


SO 02

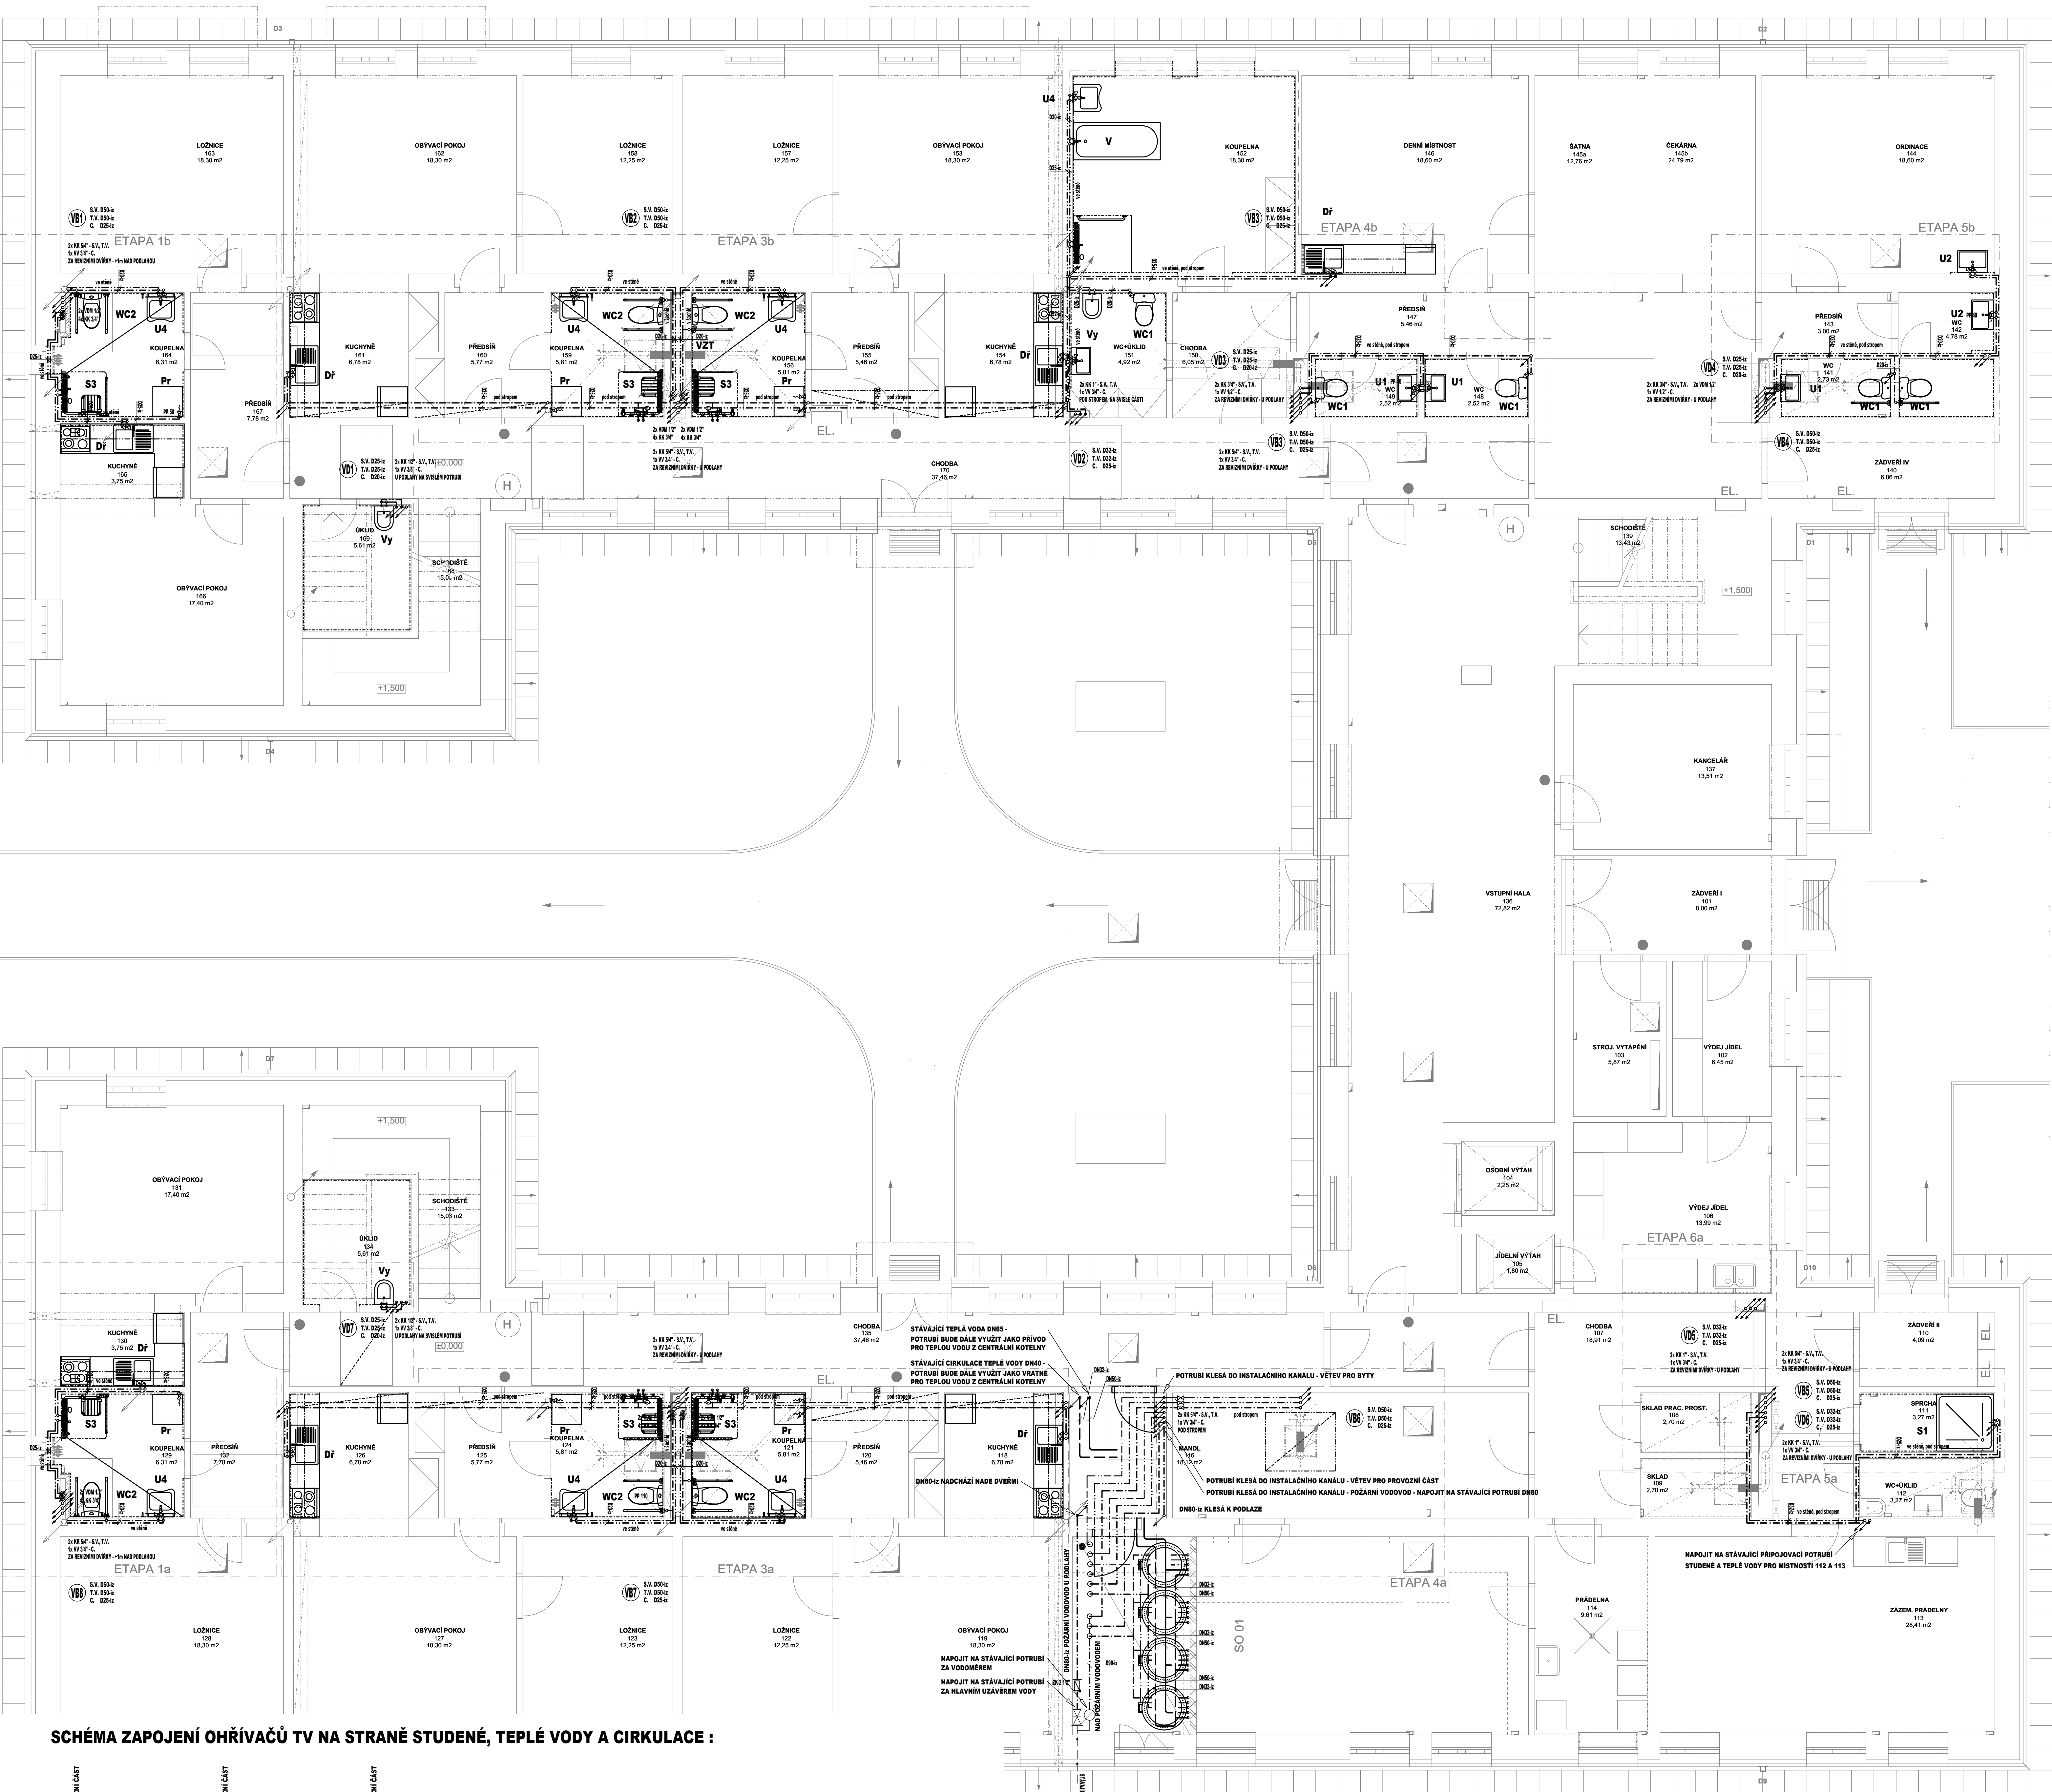


SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČŮ TV NA STRANĚ STUDENÉ, TEPLÉ VODY A CÍRKULACE :

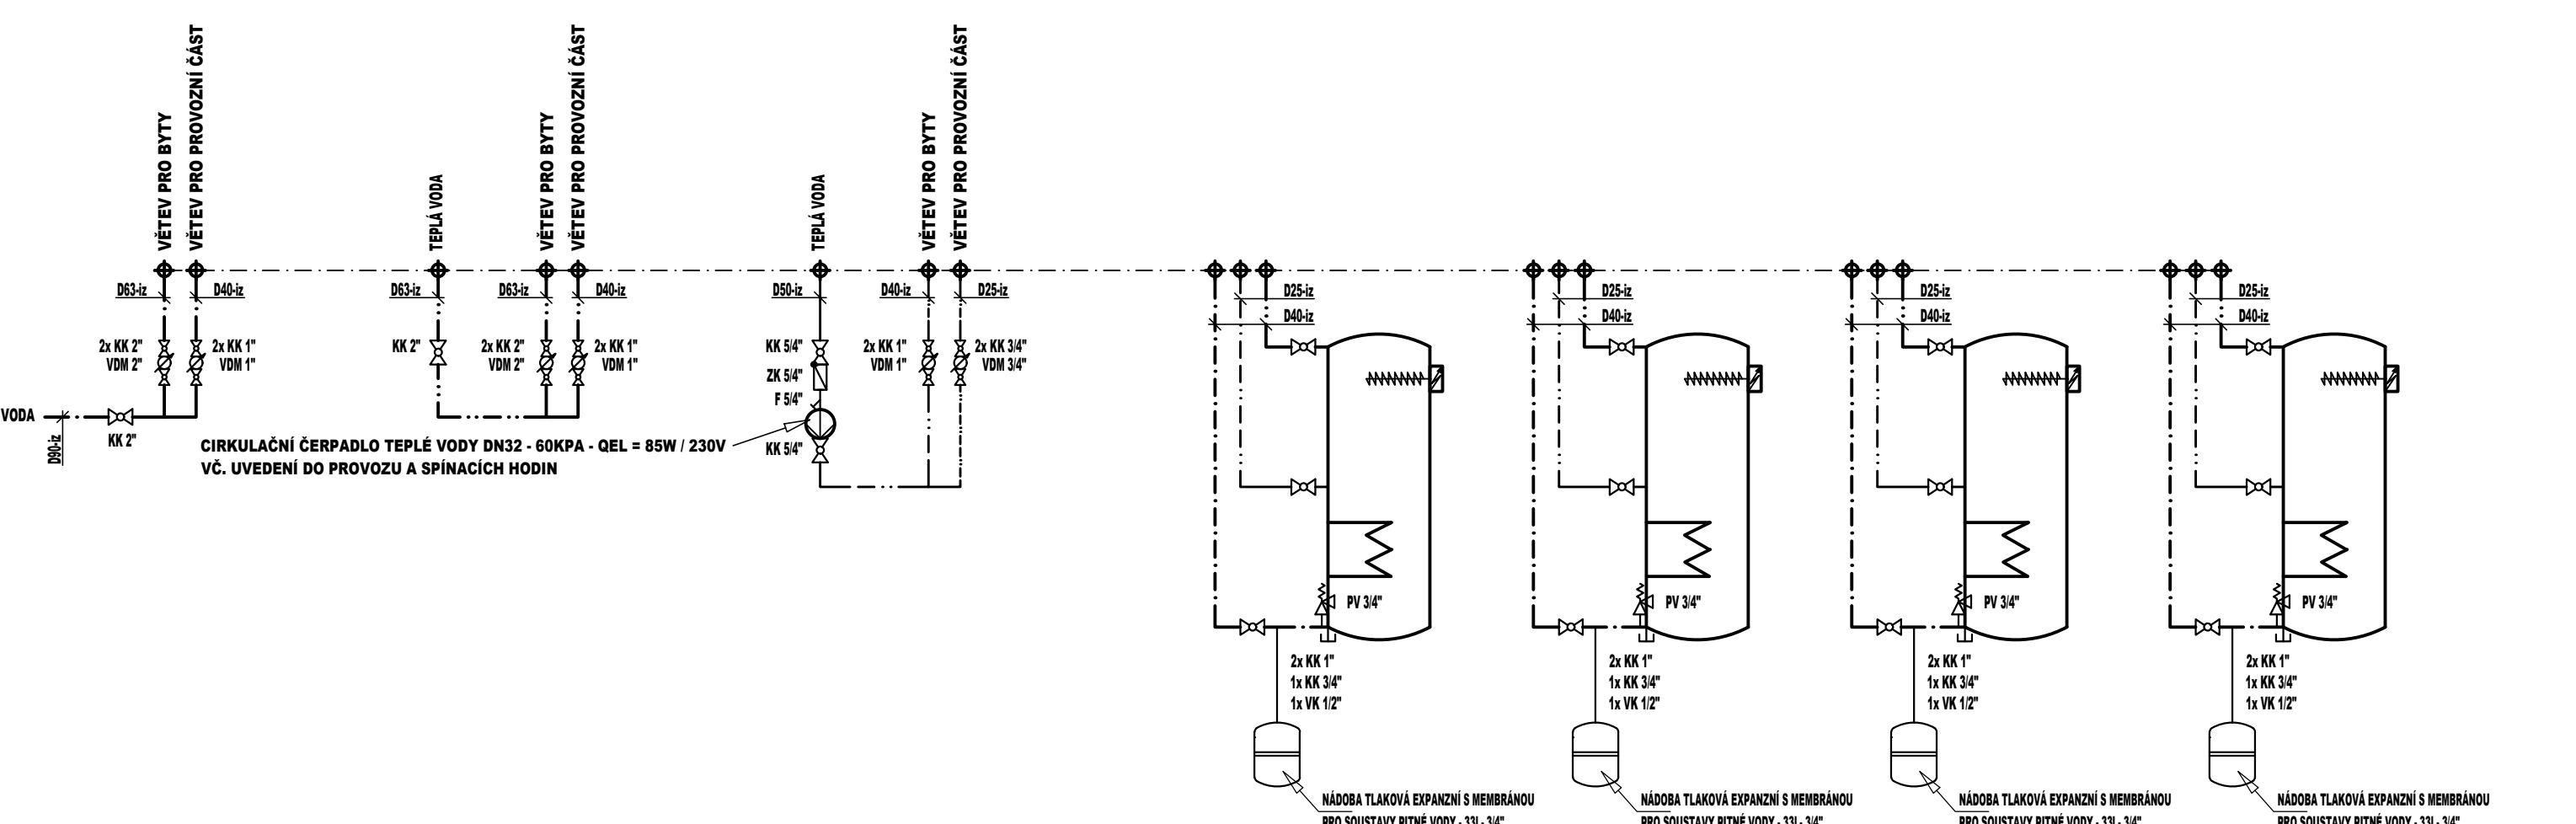

SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČŮ TV NA STRANĚ TEPLÉ VODY - PŘÍVODU Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE :

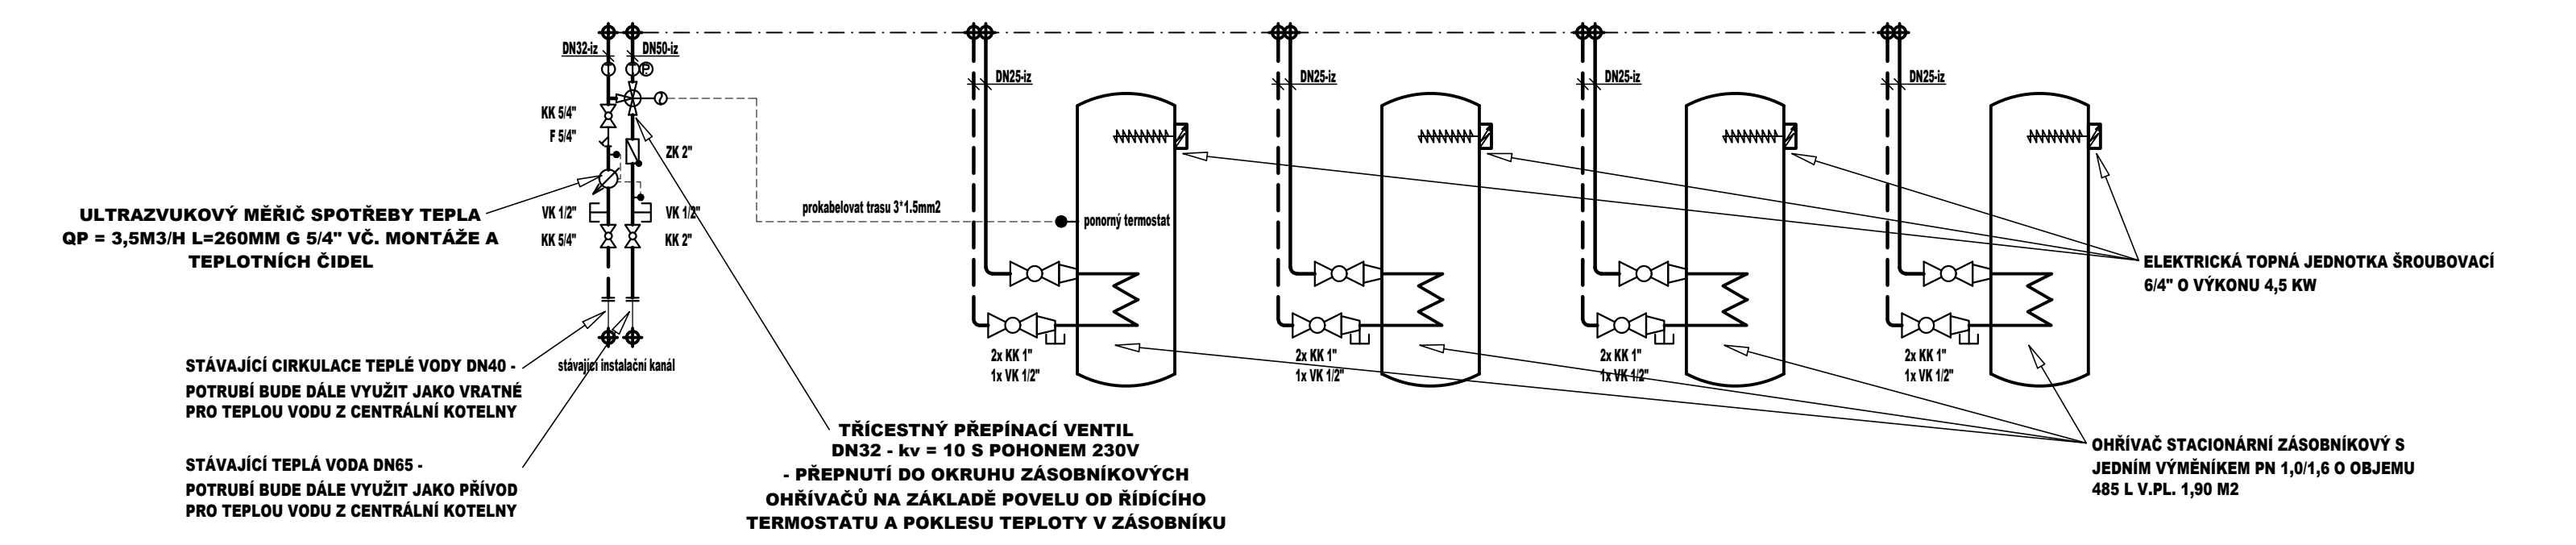

VZOROVÝ ŘEZ VODOVODU - STOUPACÍ SEKCE PRO BYTY:




LEGENDA VODOVODU:

ZNAČKA	POPIS	TYP
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	PP-PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ PŘÍVODU TEPLÉ VODY - VÝČ Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE	PP-PN 20
---	NAVŘZENÉ POTRUBÍ VÝVODU TEPLÉ VODY - VÝČ Z CENTRÁLNÍHO ZDROJE	PP-PN 20
---	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU - SÉRIE BYTŮ	PP-PN 20
---	NAVŘZENÉ STUPNACÍ POTRUBÍ VODOVODU - PROVOZOVNÍ SEKCE	PP-PN 20

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVÁDĚNO Z MATERIÁLU EXOPLASTIK PP-PN 20
- PŘÍPOJNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEŠTĚNO VE STĚNÁCH, PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTO, ČÁSTEČNĚ NAD PODLAŽÍM
- POTRUBÍ VODOVODU BUDE OPAŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL 10
- DEKORATIVNÍ VÝČ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE



1:000 = STAVAJÍCÍ PODLAHA 1 NP

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Radka Mýšák	
Zodpovědný projektant:	Onďřej Žilán	
Projektant:	Ing. Jan Vondrák, Onďřej Žilán	
Km:	Kralovetrádecký (M.Ú.) - Kostelec nad Orlicí	
Stavbě:	MĚSTO KOSTELEČ NAD ORLICÍ PALACÉHO NÁMĚSTÍ 38, 517 41 KOSTELEČ NAD ORLICÍ IČO: 00274968	
Stavba:	REKONSTRUKCE ZTI - DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU čp. 1414, KOSTELEČ NAD ORLICÍ (670197) Frolová ul. č.p. 1414, Kostelec nad Orlicí 517 41	
Autorem:	17060455	
Číslo zakázky:	DVD + DPS	
Stupeň PD:	7/2017	
Datum:	1:50	
Měřítko:	10xM4	
Formát:	Číslo výkresu:	

ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE

Název výkresu: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

Číslo paré:

D.1.4.6