



POHLED 3 :

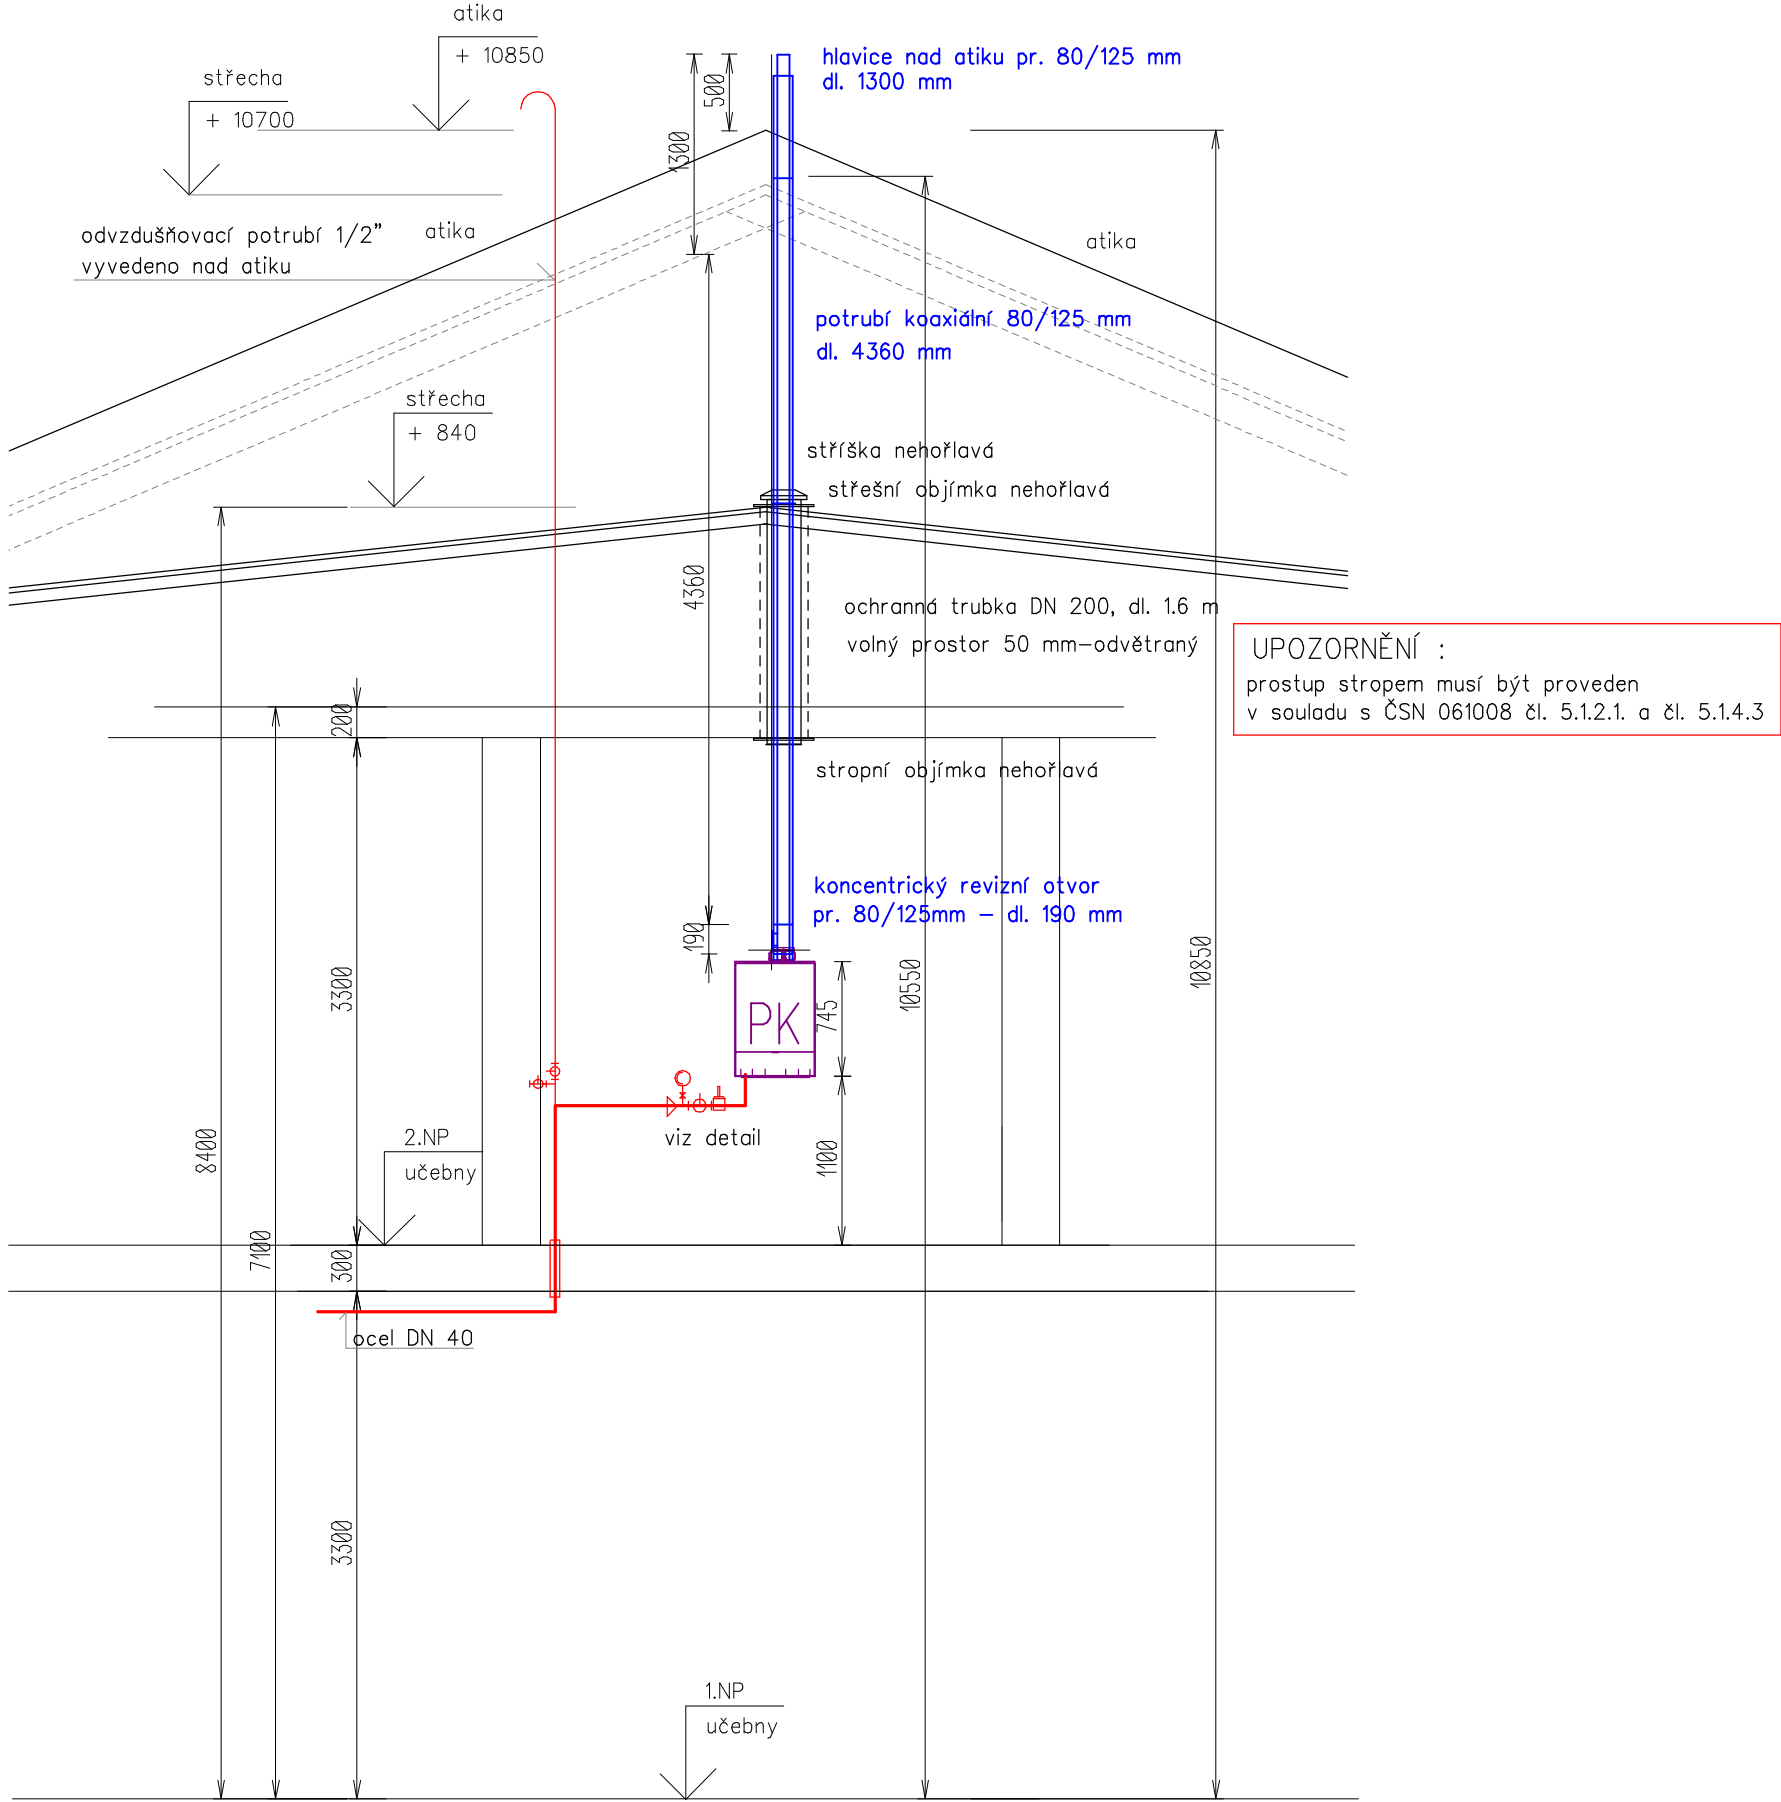

DETAIL : M 1:25



PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDERUS GB 192 – 50 i  
jmenovitý výkon max. 48.9 kW  
spotřeba zemního plynu max. 5.15 m3/hod

Vypracoval: Vetešníková Jana	Kreslil: Vetešníková Jana	Vetešníková Jana	
Kraj : Královéhradecký	Obec : Kostelec nad Orlicí	Projektová kancelář Lhotka č.p.140, Česká Třebová 100 1144491, tel. 605586503	
Investor : Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec n.O.		Datum:	1/2018
AKCE : Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učeben, Havlíčкова č.p. 1572, Kostelec nad Orlicí		Stupeň:	územní souhlas
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ROZVODU PLYNU 2.NP, POHLED 3, ŘEZ		Měřítko	Čís.výkresu: p 04
		1 : 50	