



PŮDORYS ROZVODU PLYNU :

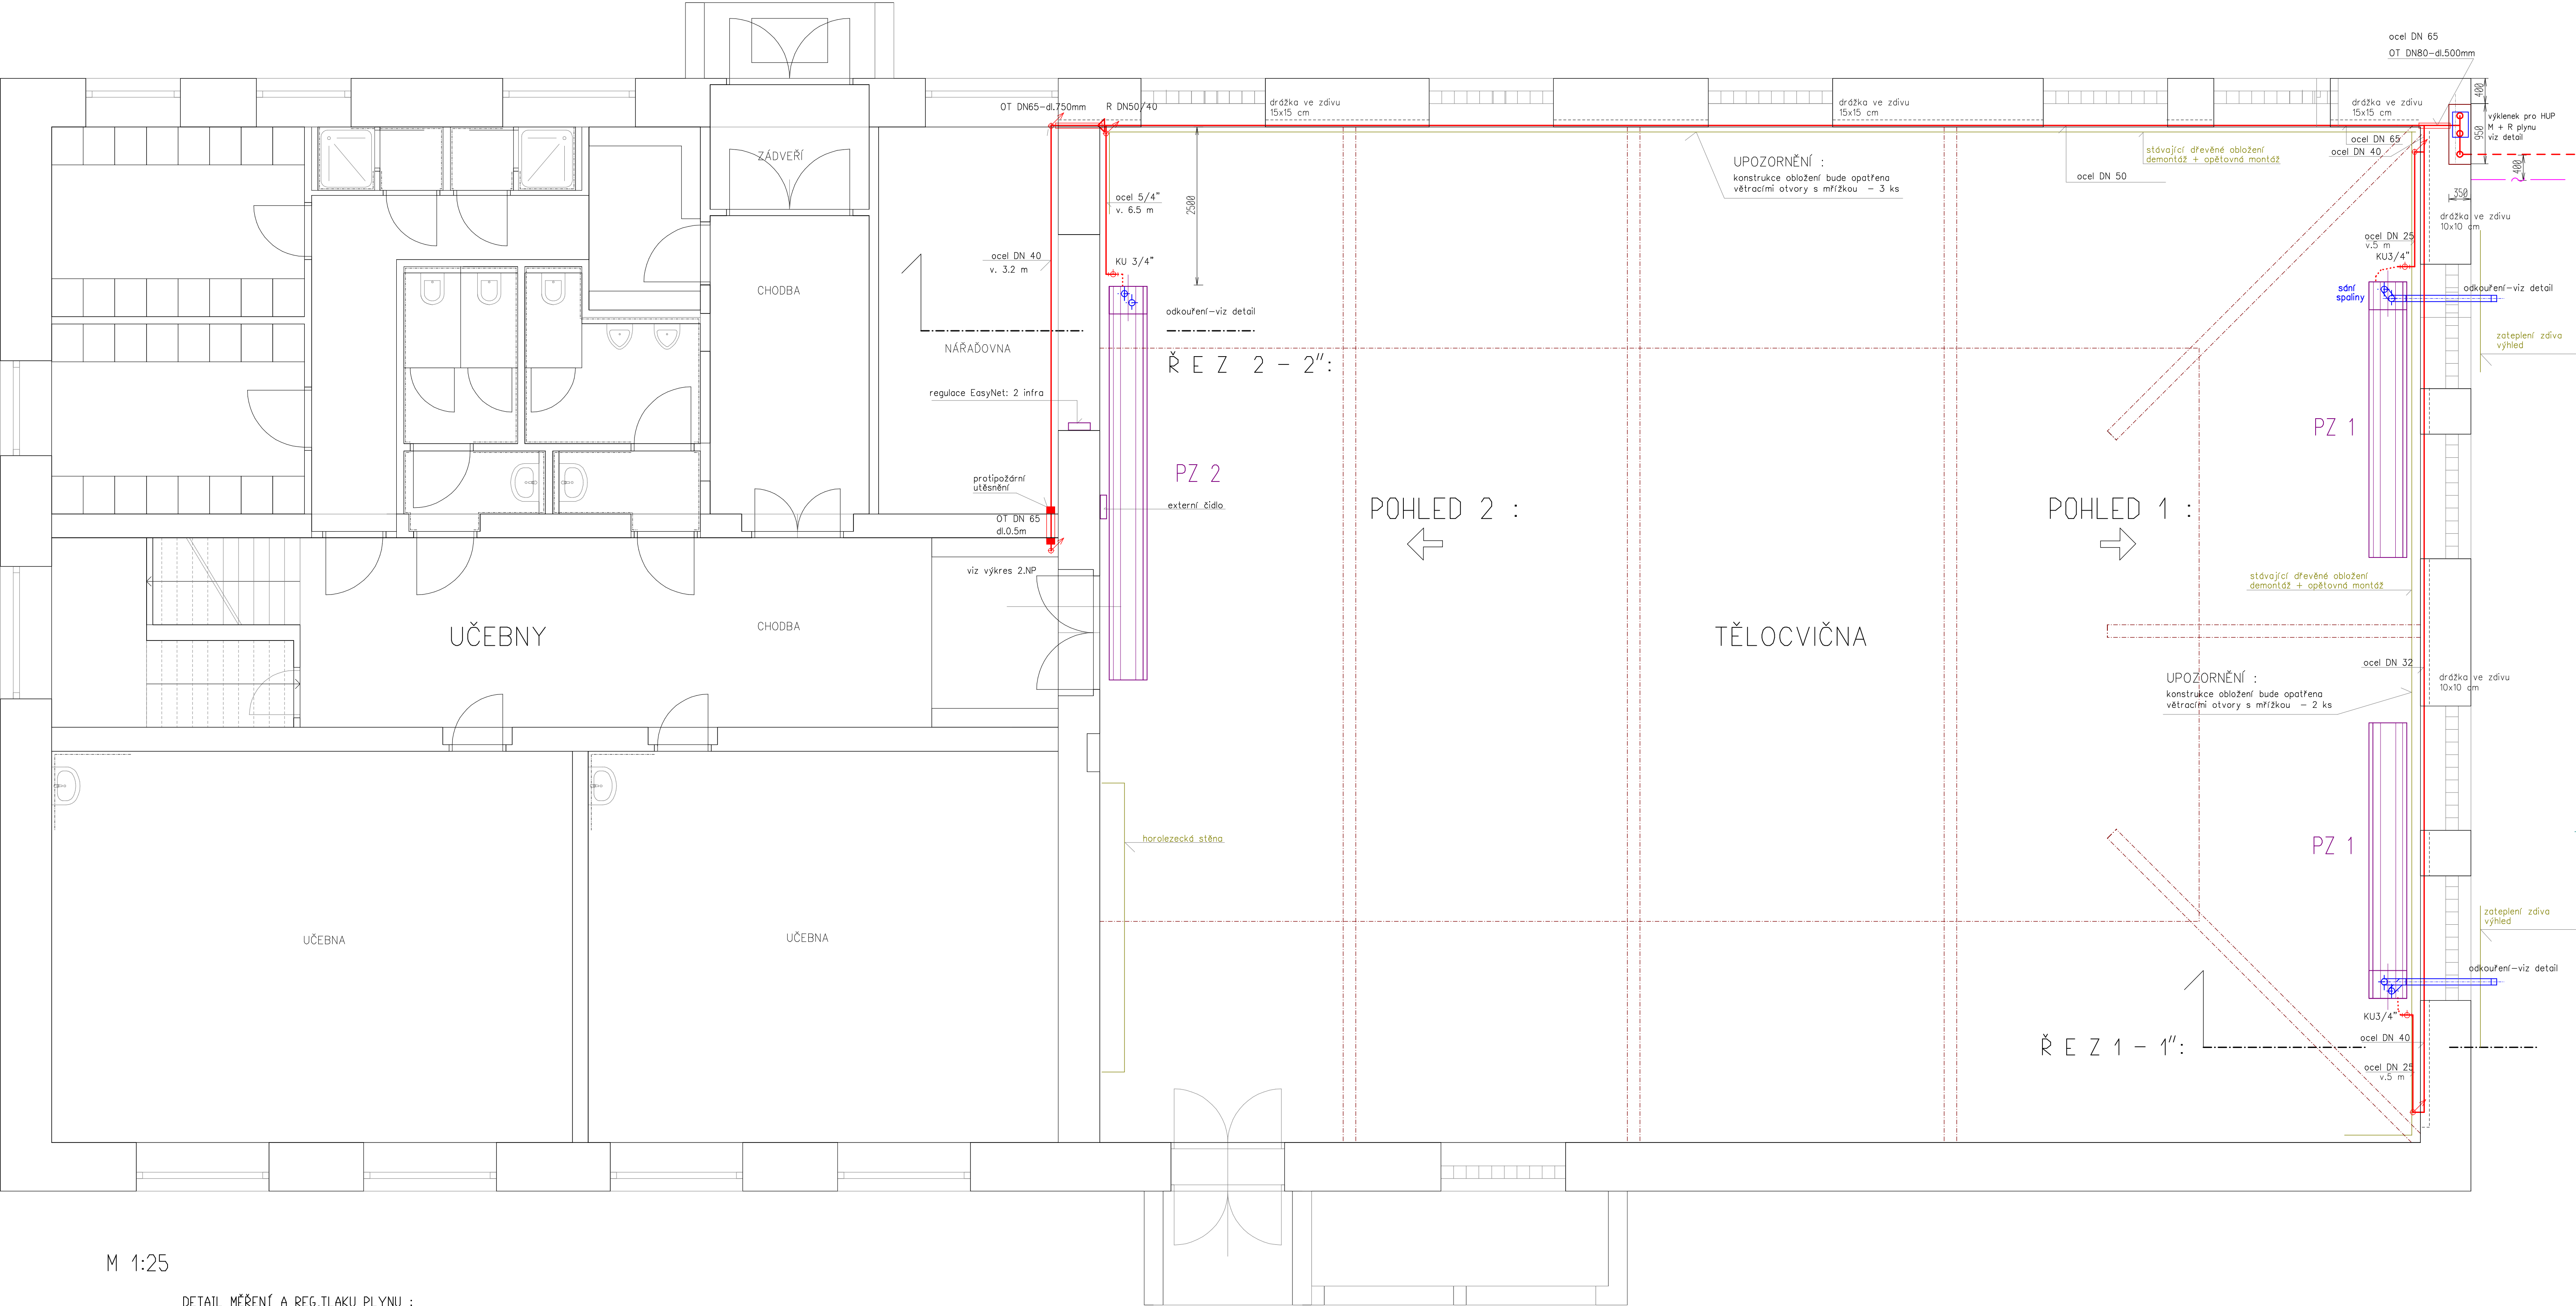

M 1:25

DETAIL MĚŘENÍ A REG.TLAKU PLYNU :



LEGENDA :

- PZ 1

PLYNOVÝ INFRAZÁŘIČ TMAVÝ Compact TOP 4 m – typ "U", Al metal
jmenovitý příkon 19 – 24 kW
spotřeba zemního plynu max. 2.3 m3/hod

2 ks
- PZ 2

PLYNOVÝ INFRAZÁŘIČ TMAVÝ Compact TOP 6 m – typ "U", Al metal
jmenovitý příkon 28 – 36 kW
spotřeba zemního plynu max. 3.4 m3/hod

1 ks
- PK

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL BUDERUS GB 192 – 50 i
jmenovitý příkon max. 48.9 kW
spotřeba zemního plynu max. 5.15 m3/hod

1 ks

SPOTŘEBA PLYNU CELKEM – max, 13.15 m3/hod

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| Vypracoval: Vetešníková Jana | | Kreslil: Vetešníková Jana | |
| Kraj : Královéhradecký | | Obec: Kostelec nad Orlicí | |
| Investor : Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, Kostelec n.O. | | Projektér kancelář | |
| AKCE: | | Lhotka č.p.140, Česká Třebová | |
| Opravy a stavební úpravy tělocvičny a učebny, | | Datum: | |
| Havlíčková č.p. 1572, Kostelec nad Orlicí | | 1/2018 | |
| NÁZEV VÝKRESU: | | Stupeň: | |
| PŮDORYS ROZVODU PLYNU 1.NP: | | územní souhlas | |
| | | Měřítko | |
| | | 1 : 50 | |
| | | Čís.výkresu: | |
| | | P 03 | |