

Váš dopis zn.: E-mail  
Ze dne: 15.3.2018  
Naše značka: AQUA/474/8/2018/Lu  
Vyřizuje: Jitka Luňáková  
Telefon: 494 539 154  
e-mail: jitka.lunakova@aquark.cz

**Rychnov n. Kn. dne: 16.3.2018**

**Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.  
Zdeněk Balcar  
Zemědělská 880  
Hradec Králové**

**Vyjádření k existenci sítí pro stavbu: „Revitalizace centra dětí a mládeže –  
příjezdová komunikace včetně parkoviště na pozemcích p.p.č. 1865, 1864 a st.  
1860. “ v k. ú. Kostelec nad Orlicí**

**Žadatel, projektant: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880,  
Hradec Králové (tel. 725 296 201; e-mail: balcar@ophk.cz)  
Investor: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí**

V zájmovém území se nenachází žádné vodohospodářské zařízení v naší správě.

Upozorňujeme, že ve Vašem zájmovém území se nachází vodovodní přípojky či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci jsou sice vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakreslení nemusí být přesné ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V rámci stavby rekonstrukce příjezdové cesty k domů dětí a mládeže požadujeme výměnu ocelové přípojky 5/4".

Upozorňujeme, že vodovodní přípojka (ocelová 5/4"), která se nachází v zájmovém území je ve velmi špatném stavu a nevyhovuje technickým požadavkům **dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. § 9 odst. 6 písm. b)**



AQUA SERVIS, a.s.

Štemberkova 1094

516 01 Rychnov nad Kněžnou

Bc. Jakub Dragoun

Vedoucí provozu technické pomoci

Příloha:

1

Na vědomí:


Středisko Kostelec nad Orlicí

Počet příloh: 1  
Spisový znak: 4.2  
Skartační lhůta: S10

**Platnost vyjádření je jeden rok ode vydání.**





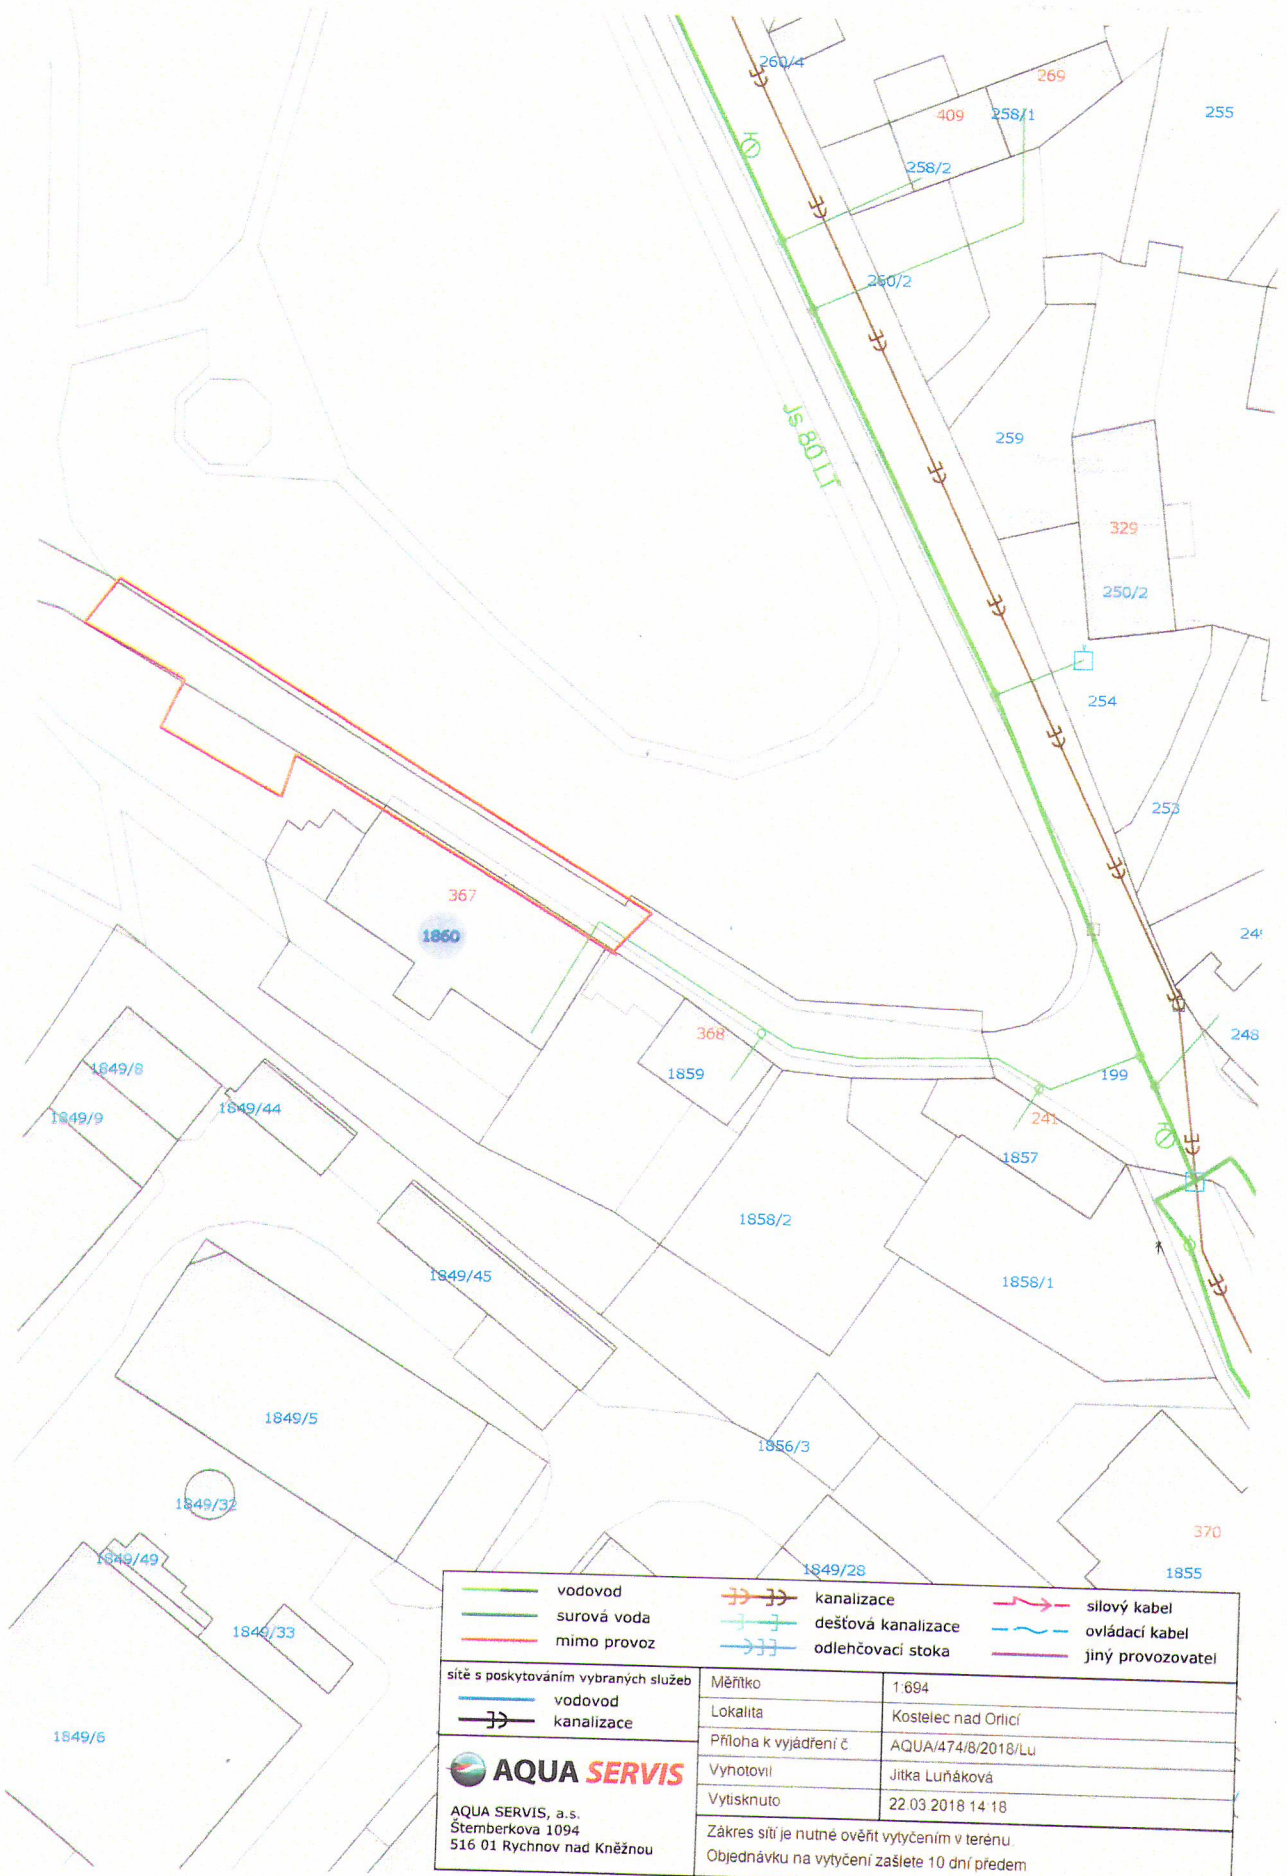

	vodovod		kanalizace		silový kabel
	surová voda		dešťová kanalizace		ovládací kabel
	mimo provoz		odlehčovací stoka		jiný provozovatel
<div> <div> <b>AQUA SERVIS</b>  AQUA SERVIS, a.s.  Štemberkova 1094  516 01 Rychnov nad Kněžnou </div> <div> Měřítko  Lokalita  Příloha k vyjádření č.  Vynotoval  Vytisknuto  Zákres sítě je nutné ověřit vytyčením v terénu.  Objednávku na vytyčení zašlete 10 dní předem </div> <div> 1:694  Kostelec nad Orlicí  AQUA/474/8/2018/Lu  Jitka Luňáková  22.03.2018 14:18 </div> </div>					

