



ZJEDNODUŠENÉ SCHÉMA

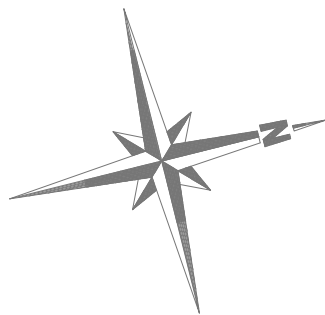

POZNÁMKY:
– PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ
– ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
– PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJADŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
– KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000–5–52 A ČSN 73 6005
– DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 BUDE PROVEDENO UZEMNĚNÍ VODIČE PEN NA HODNOTU 5Ω

vzorové řezy kabelovou kynetou

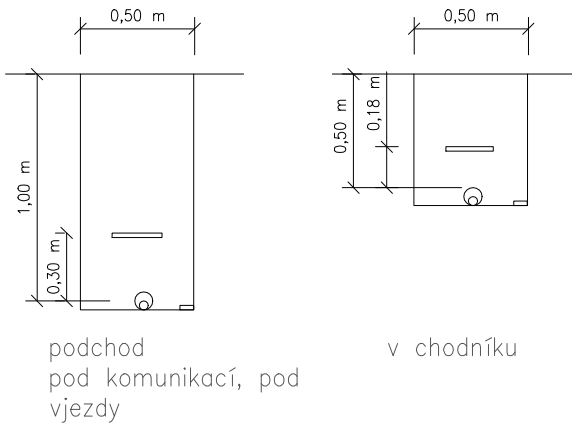

Legenda zařízení:

- projektované kabelové vedení VO CYKY–J 4x16, uložení v celé délce v chráničce D50
- - - projektované kabelové vedení VO AYKY–J 4x25, provizorní napojení, dtto
- kanalizace nová ve stávající trase
- plynovod stávající
- vodovod nový ve stávající trase
- telekomunikační síť stávající
- kabelové vedení nn stávající
- Xy svítidlo pro osvětlení komunikace stávající, určené k demontáži
- MR místní rozhlas bezdrátový stávající, přemístit na nový stožár VO
- Xy pouliční svítidlo 12xLED/35,8W/3870lm/3000K/ST1/D60/autonomní regulace/barva šedá RAL 9007 osazeno na kuželovém stožáru 60/60/3, v. bodu 6m, povrch. úprava žár. zinek + barva RAL 9001, ochranná manžeta, bez výložníku
- spojitý zemnicí vodič FeZn 30/4 + odbočky ke svítidlům FeZn D10

Legenda značení svítidel určených k demontáži:

- XRy
- pořadové číslo svítidla
 - svítidlo určené ke zrušení
 - E – ul. Erbenova, N – Na spojce, T – ul. Tůmovova

Legenda značení nových svítidel:

- Xy
- pořadové číslo svítidla
 - E – ul. Erbenova, N – Na spojce, T – ul. Tůmovova

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 AUT. ODPOJENÍM

Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sedliště 31, 570 01		Autorizace / revize:		
Odpovědný projektant:		Vypracoval: Hlavní projektant:				
ing. Daniel Hajzler		ing. Daniel Hajzler Jan Zvára, DiS.				
Investor: Město Kostelec nad Orlicí						
Akce: Projekt pro výstavbu a opravu komunikace Erbenova, Na Spojce a Tůmova, Kostelec nad Orlicí				Zakázkové číslo: 048/2017		Paré:
				Datum: 12/2017		
				Formát: 2 A4		
Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení - ul. Na Spojce				Stupeň: DSP + PDPS		
Obsah: Situace				Měřítko:		Číslo výkresu:
				1:500		