


VZOROVÝ LIST ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ : *DO PÍSKOVÉHO LOŽE*
DRUH RÝHY : *SVISLÁ RÝHA*
MATERIÁL POTRUBÍ : *PVC, PP*

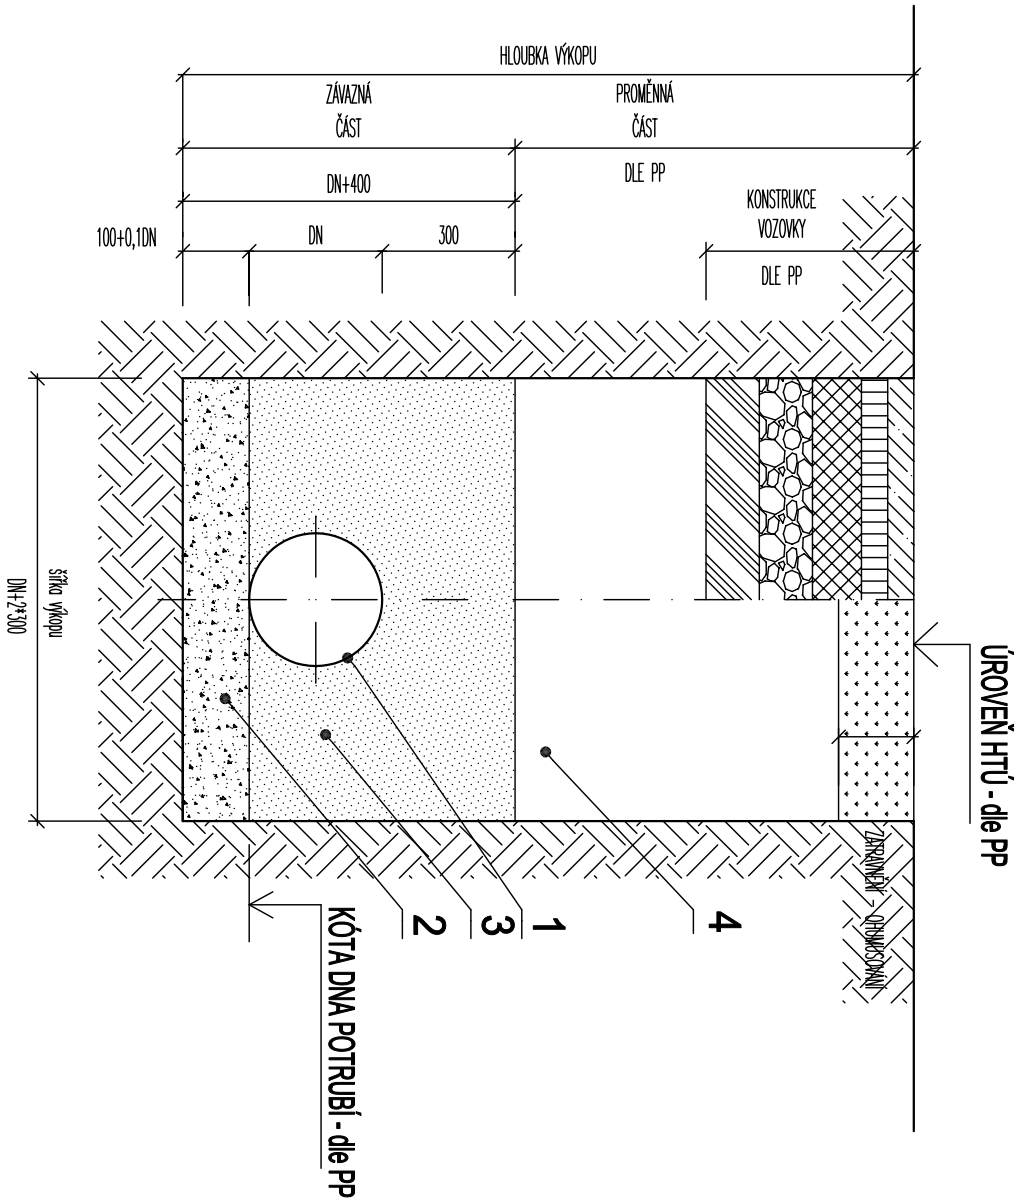

- LEGENDA:**
- 1. POTRUBÍ
 - 2. PÍSKOVÉ LOŽE (H = 100 + 0,1*DN mm)
 - 3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm (H_{min}=300 mm)
 - 4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO

název projektu			
BD KOSTELECKÁ LHOTA			
stupeň	DPS	místo stavby	KOSTELECKÁ LHOTA p.č. 168/1 a p.č. 1267 k.ú. Kostelecká Lhota
stavěbník		generální projektant	
 Město Kostelec nad Orlicí Polackého náměstí 38 517 41 Kostelec nad Orlicí		 ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenlkovice 111 503 46 Jenlkovice	
autorizace		projektant části	
		 .PROJEKT Ing. Karel Dvořák projektový TZB T. 791 711 007, E. karel.dvorak@proje.kc Ing. Karel Dvořák Brněnská 700/25 500 06 Hradec Králové	
část			
I.O. 03 VNĚŠÍ DEŠŤOVÁ A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			
výkres			
ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ KANALIZACE			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	poré
03/2020	1:100	VK.08	
datum revize	číslo revize		
-	-		